

# FHD

Istruzione per il montaggio e la manutenzione per  
“AEROEVAPORATORI A DOPPIO FLUSSO”.

Installation and maintenance instruction for  
“DUAL DISCHARGE UNIT COOLERS”.

Instruction pour le montage et l'entretien pour  
“EVAPORATEURS VENTILES DOUBLE FLUX”.

Montage und wartungsanleitung für  
“ZWEISEITIG AUSBLASENDE HOCHLEISTUNGSLUFTKÜHLER”.

Instrucciones de mantenimiento y montaje para  
“EVAPORADORES VENTILADOS DE DOBLE FLUJO”.

Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для  
“ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЕЙ ДВОЙНОГО ПОТОКА”.

تعليمات التركيب والصيانة لـ“وحدات التبريد ثنائية دفع الهواء”.

ITALIANO

ENGLISH

FRANCAIS

DEUTSCH

ESPAÑOL

РУССКИЙ

اللغة العربية



La lingua ufficiale del documento è l'inglese, le altre si intendono come traduzioni

The official language of the document is English, other means such as translation


La langue officielle du document est l'anglais, d'autres moyens tels que la traduction

Die offizielle Sprache des Dokuments ist Englisch, alle anderen gelten als Übersetzung

El idioma oficial del documento es Inglés, otros medios como la traducción

Официальный язык документа является английский, другие средства, такие как перевод

اللغة الرسمية لهذه الوثيقة هي الإنجليزية، وتستخدم وسائل أخرى مثل الترجمة




**LU-VE**  
**EXCHANGERS**



## PROCEDURE DI SICUREZZA

Informazioni importanti sulla sicurezza sono visualizzabili sul prodotto e in questo manuale. Leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare l'unità.  
Contiene ulteriori importanti istruzioni per una corretta installazione.

**Spiegazione dei simboli illustrati**indica elementi proibitiindica elementi obbligatoriindica precauzioni  
(incluso pericolo / avvertenze)**Spiegazione delle indicazioni**

<b>PERICOLO</b>	indica che il contenuto causerà morte o lesioni gravi se usato in modo errato
<b>AVVERTIMENTO</b>	indica che i contenuti potrebbero causare morte o lesioni gravi se utilizzati in modo errato
<b>ATTENZIONE</b>	indica che i contenuti potrebbero causare lesioni o danni a cose, mobili o animali domestici se le istruzioni non vengono seguite attentamente

**Note generali**

- Assicurarsi che questo sia letto attentamente e conservato per riferimento futuro.
- Prima di eseguire qualsiasi riparazione o manutenzione, è necessario eseguire una valutazione dei rischi potenziali e adottare misure appropriate per garantire la sicurezza di tutto il personale.
- Tutti gli interventi sulle apparecchiature devono essere eseguiti da personale qualificato.
- L'alimentazione elettrica deve essere adatta alle apparecchiature in dotazione.
- Refrigerante, temperatura e pressione devono essere conformi a quanto indicato sulla targhetta del refrigeratore d'aria.
- Poiché lo scambiatore viene fornito indirettamente, il produttore non ne conosce l'effettiva applicazione.
- Qualora l'apparecchiatura venga utilizzata nell'industria alimentare, l'utente finale è responsabile delle condizioni igieniche.
- Installare il refrigeratore in conformità alle normative nazionali relative alle procedure di installazione dei sistemi elettrici e di refrigerazione.
- Lo scambiatore di calore è adatto per essere utilizzato con refrigeranti indicati sul datasheet o sui documenti relativi all'ordine. La pressione massima consentita (pressione di progetto PS) è riportata sulla targhetta. Durante il normale indirizzo la pressione di progetto PS non deve essere superata.
- Gli scambiatori di calore LU-VE non sono generalmente dotati di valvola di scarico ad alta pressione. L'installatore è responsabile del montaggio della valvola di scarico ad alta pressione sul sistema nel quale viene utilizzato lo scambiatore di calore.
- Non è consentito l'utilizzo dello scambiatore di calore per applicazioni e finalità diverse da quelle per cui è stato progettato da LU-VE.

**Responsabilità**

Il produttore declina ogni responsabilità e annulla la garanzia dell'unità per danni derivanti da:

- Installazione impropria; incluso il mancato rispetto delle istruzioni nei manuali.
- Modifica o errori nella connessione elettrica o del refrigerante o dell'acqua.
- Uso dell'unità in condizioni diverse da quelle indicate.

**Gestione unità**

	Assicurarsi che vengano utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale.
	Ispezionare l'attrezzatura per danni causati da trasporto o movimentazione impropri: presentare un reclamo immediato alla compagnia di spedizioni.
	Smaltire il materiale di imballaggio in conformità con i requisiti locali.
	Controlli alla consegna Tutti i pacchi alettati sono stati sottoposti ad una prova di pressione con aria secca, sono stati sigillati e forniti in stato di leggera sovrappressione. Prima dell'installazione controllare l'assenza di perdite con l'aiuto di una valvola Schrader.
	Quando si solleva l'unità, utilizzare attrezzi appropriati (ad es. Dispositivo di sollevamento, carrelli, ecc.).
	Non calpestare o mettere nulla sull'unità esterna. Potrebbe causare lesioni o danni all'unità

**Installazione delle unità****L'installazione deve essere eseguita da un installatore qualificato****Non installare in un luogo:**

- Con accesso difficile per installazione e manutenzione.
- Troppo vicino alle fonti di calore.
- Che potrebbe aumentare la vibrazione dell'unità.
- Che non può sopportare il peso dell'unità.
- Soggetto a rischio di esposizione a un gas combustibile.
- Esposto a oli e vapori.
- Con particolari condizioni ambientali.

**Scegli un posto:**

- Laddove il rumore e l'aria scaricata rientrano nei limiti consentiti da norme e regolamenti applicabili.
- Protetto da venti opposti.
- Che ne consente gli spazi richiesti.
- Che non ostruirà passaggi o porte.
- Con una struttura del pavimento sufficientemente robusta per sostenere il peso dell'unità e ridurre al minimo la trasmissione delle vibrazioni.

**! INSTALLAZIONE**

- Lasciare spazio sufficiente sul lato d'ingresso dell'aria. Il lato di scarico dell'aria deve essere privo di ostacoli. Evitare possibili cortocircuiti d'aria.
- Non devono essere collegate canalizzazioni né sul lato d'ingresso dell'aria né su quello di scarico, a meno che non siano stati appositamente progettati a tale scopo.
- Montare i refrigeratori in modo tale che abbiano spazio sufficiente per contrarsi ed espandersi. Tutte le informazioni relative a peso e dimensioni sono riportate sulla targhetta e/o nella documentazione prodotto.
- Le linee di scarico devono essere posizionate in modo da favorire il deflusso. Nelle celle frigorifere, gli scarichi devono essere dotati di resistenze esterne o interne per evitarne il congelamento.
- Accertarsi che non vengano trasmesse sollecitazioni dalle linee di collegamento ai tubi del refrigeratore.
- Tutte le tubazioni devono essere adeguatamente installate sulle pareti o sui soffitti della cella frigorifera e non solamente sul refrigeratore.
- Appoggiare tutte le tubazioni in maniera adeguata in modo da evitare vibrazioni o carichi esterni sui collettori del refrigeratore, ecc.

**! PERICOLO**

- Spigoli e bordi taglienti - Esiste un elevato rischio di lesioni dovute a spigoli e bordi taglienti del pacco alettato e della carenatura. Indossare sempre gli adeguati indumenti e dispositivi di protezione prima di maneggiare l'unità e di seguire attività di manutenzione.
- Vaschetta di raccolta - Prima di maneggiare e smontare la vaschetta di raccolta, accertarsi che sia completamente vuota. Se la vaschetta di raccolta dovesse aprirsi accidentalmente, il peso dei residui d'acqua o ghiaccio potrebbe procurare danni o ferire l'operatore.
- Piastre laterali - Le piastre laterali rimovibili possono essere aperte esclusivamente da personale qualificato. Accertarsi che le piastre laterali siano correttamente bloccate in posizione dopo la chiusura.
- Ventilatori - I ventilatori rotanti possono causare ferite alle dita. Non azionare mai ventilatori privi di griglia di protezione e fare attenzione quando si indossano abiti larghi o slacciati. Scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi intervento di manutenzione.
- Componenti elettrici - È necessario scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi attività o intervento di manutenzione su componenti elettrici dell'unità.
- Ustioni o congelamento - I tubi di distribuzione possono essere estremamente freddi o caldi, mentre gli elementi del riscaldatore per lo sbrinamento possono diventare molto caldi. Utilizzare un'adeguata protezione.
- Refrigeranti - I gas refrigeranti possono essere tossici e/o infiammabili. Queste sostanze possono essere maneggiate solo da personale qualificato ed in grado di adottare tutte le adeguate precauzioni e di seguire le normative vigenti in materia.
- Vibrazioni dei ventilatori - Le continue vibrazioni dei ventilatori possono causare cedimenti e anomalie del materiale con conseguente rischio di lesioni o danni dovuti a parti allentate. È pertanto necessario cercare di ridurre sempre al minimo le vibrazioni.

**COLLEGAMENTI ELETTRICI**

Tutti i collegamenti elettrici sul campo sono a carico dell'installatore.

**PERICOLO**

Le scosse elettriche possono causare gravi lesioni personali o morte. Queste operazioni sono eseguite solo da personale qualificato.

**! AVVERTENZE**

- Questa unità è conforme alla Direttiva macchine (2006/42/UE), alla compatibilità elettromagnetica (2014/30/UE) e alle direttive sulle attrezzature a pressione (PED 2014/68/UE).
- Per evitare scosse elettriche o incendi assicurarsi che queste operazioni siano eseguite solo da personale qualificato.
- Accertarsi che siano stati rispettati i requisiti del codice di sicurezza nazionale per il circuito di alimentazione principale.
- Seguire tutti gli attuali requisiti del codice di sicurezza nazionale.
- Accertarsi che sia presente un filo di terra correttamente dimensionato e collegato.
- Verificare che la tensione e la frequenza dell'alimentazione di rete siano quelle necessarie; la potenza disponibile deve essere adeguata per far funzionare qualsiasi altra apparecchiatura collegata alla stessa linea.
- Verificare che l'impedenza dell'alimentazione di rete sia conforme all'ingresso di potenza dell'unità indicato nella targa dati dell'unità.
- Accertarsi che gli interruttori di sicurezza e sezionatori di dimensioni adeguate siano installati chiusi sull'unità.
- I dispositivi di disconnessione dalla rete devono consentire la disconnessione completa alle condizioni previste dalla classe di sovratensione III.
- Componenti elettrici - È necessario scollegare l'alimentazione prima di qualsiasi attività o intervento di manutenzione su componenti elettrici dell'unità.
- Ustioni o congelamento - I tubi di distribuzione possono essere estremamente freddi o caldi, mentre gli elementi del riscaldatore per lo sbrinamento possono diventare molto caldi. Utilizzare un'adeguata protezione.
- Refrigeranti - I gas refrigeranti possono essere tossici e/o infiammabili. Queste sostanze possono essere maneggiate solo da personale qualificato ed in grado di adottare tutte le adeguate precauzioni e di seguire le normative vigenti in materia.
- Vibrazioni dei ventilatori - Le continue vibrazioni dei ventilatori possono causare cedimenti e anomalie del materiale con conseguente rischio di lesioni o danni dovuti a parti allentate. È pertanto necessario cercare di ridurre sempre al minimo le vibrazioni.

**ATTENZIONE**

- Collegare correttamente il cavo di collegamento. Se il cavo di collegamento è collegato in modo errato, le parti elettriche potrebbero essere danneggiate.
- Il cavo deve essere sostituito solo dal supporto tecnico al fine di prevenire qualsiasi rischio.
- Utilizzare i cavi specificati per il cablaggio e collegarli saldamente ai terminali.

**! AVVERTIMENTO**

- Assicurarsi di fornire la messa a terra; una messa a terra inappropriata può causare scosse elettriche.
- Non collegare i cavi di terra a tubi del gas, tubi dell'acqua, parafulmini o cavi di terra per i cavi telefonici.

**PERICOLO**

Non modificare questa unità rimuovendo una delle protezioni di sicurezza o bypassando uno degli interruttori di interblocco di sicurezza.

**! Contattare il servizio qualificato se si verifica uno dei seguenti eventi:**

- Cavo di alimentazione caldo o danneggiato;
- Rumore insolito durante il funzionamento;
- Funzionamento frequente dei dispositivi di protezione;
- Odore insolito (come odore di bruciore).

**ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

**ATTENZIONE**

- Assicurarsi che vengano utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale.
- Le operazioni di manutenzione straordinaria devono essere eseguite da personale appositamente addestrato.

Scollegare l'alimentazione di rete prima di qualsiasi operazione di manutenzione o prima di maneggiare qualsiasi parte interna dell'unità.

**SAFETY PROCEDURES**

Important safety information is reported on the product and in this manual. Read this installation manual carefully before installing the unit.

This document contains additional important instructions for correct installation.

**Symbols used**

indicates prohibited actions



indicates mandatory actions



indicates precautions  
(includes hazards / warnings)

**Explanation of guidance**

<b>HAZARD</b>	indicates that the item will cause death or serious injury if used incorrectly
<b>WARNING</b>	indicates that the item could cause death or serious injury if used incorrectly
<b>CAUTION</b>	indicates that the item may cause injury or damage to property, furniture or pets if the instructions are not followed carefully

**General notes**

- This document should be read carefully and retained for future reference.
- Before carrying out any repairs or maintenance, a risk assessment must be carried out and appropriate measures taken to ensure the safety of all personnel.
- All work on the equipment must be carried out by qualified personnel.
- The power supply must be suitable for the supplied equipment.
- The refrigerant, temperature and pressure must comply with the information on the air cooler nameplate.
- Since the exchanger is supplied indirectly, the manufacturer is not aware of the actual application.
- If the equipment is used in the food industry, the end user is responsible for meeting hygiene requirements.
- Install the cooler in accordance with national regulations for cooling and electrical system installation procedures.
- The heat exchanger is suitable for use with the refrigerants indicated on the datasheet or the order documents. The maximum allowable pressure (design pressure - PS) is shown on the nameplate. The design pressure (PS) must not be exceeded during normal operation.
- LU-VE heat exchangers are not generally equipped with a high pressure exhaust valve. The installer is responsible for installing the high pressure exhaust valve on the system in which the heat exchanger is used.
- The use of the heat exchanger for applications and purposes other than those for which it was designed by LU-VE is not permitted.

**Liability**

The manufacturer shall not accept liability and the warranty for the unit shall be considered void for damage resulting from:

- Incorrect installation; including failure to follow the instructions in the appropriate manuals.
- Modification of or faults in the electrical or refrigerant or water connection.
- Use of the unit under conditions other than those indicated.

**Unit management**

	Adequate personal protective equipment must be used.
	Inspect the equipment for damage caused by incorrect handling or transportation: submit an immediate complaint to the carrier.
	Dispose of the packaging material in accordance with local requirements.
	Checks on delivery All finned coils have been subjected to pressure testing with dry air, then sealed and supplied in a state of slight overpressure. Before installation, check there are no leaks using a Schrader valve.
	Use appropriate equipment when lifting the unit (e.g. lifting device, trolleys, etc.).
	Do not step on or place anything on the external unit. This could cause injury or damage to the unit.

**Installing the units**

**Installation must be performed by a qualified installer. Do not install in a location:  
Where access for installation and maintenance is difficult.**

- Too close to heat sources.
- That may increase the vibration of the unit.
- That cannot support the weight of the unit.
- Subject to risk of exposure to combustible gas.
- Exposed to oils and vapours.
- With unusual environmental conditions.



**Choose a place:**

- Where the noise and exhaust air are within the limits permitted by applicable standards and regulations.
- Protected from headwinds.
- With the required space.
- That will not block passageways or doors.
- With a floor structure that is strong enough to support the weight of the unit and minimize vibration transmission.

**! INSTALLATION**

- Allow sufficient space on the air intake side. The air exhaust side must be free from obstacles. Avoid potential air short circuits.
- Ducting must not be connected either on the air intake side or on the exhaust side, unless it has been specially designed for this purpose.
- Install the coolers so that they have enough space to contract and expand. All weight and dimension information is provided on the nameplate and/or in the product documentation.
- The exhaust lines must be positioned to facilitate outflow. In cold rooms, exhausts must be equipped with external or internal resistors to prevent freezing.
- Make sure that no loads are transmitted from the connection lines to the cooler pipes.
- All pipes must be properly fitted to the walls or ceilings of the cold room and not only on the cooler.
- Adequately support all lines to prevent vibration or external loads on cooler manifolds, etc.

**! HAZARD**

- Sharp corners and edges - there is a high risk of injury due to the sharp corners and edges of the finned coil and fairing. Always use suitable protective clothing and equipment before handling the unit and conducting maintenance activities.
- Drip tray - before handling and removing the drip tray, make sure it is completely empty. If the drip tray opens accidentally, the weight of the water or ice residue may cause harm or injury to the operator.
- Side panels - removable side panels must only be opened by qualified personnel. Make sure that the side panels are correctly locked in place after closing.
- Fans - the rotating fans may cause injury to fingers. Never operate fans without a protective grille and be careful when wearing loose or unfastened clothing. Disconnect the power supply before conducting any maintenance operations.
- Electrical components - the power supply must be disconnected before any maintenance activities or operations are performed on electrical components of the unit.
- Burns or freezing - the distribution pipes can be extremely cold or hot, and the heater elements for defrosting can become very hot. Use adequate protection.
- Refrigerants - refrigerant gases may be toxic and/or flammable. These substances must only be handled by qualified personnel who are able to take all appropriate precautions and to follow the applicable regulations.
- Fan vibrations - continuous fan vibrations can cause material faults and failures, resulting in injury or damage from loose parts. It is therefore necessary to always try to minimize vibrations.

**ELECTRICAL CONNECTIONS**

All on-site electrical connections are the responsibility of the installer.

**HAZARD**

Electric shock can cause serious bodily injury or death. These operations must only be performed by qualified personnel.

**! WARNINGS**

- This unit complies with the Machinery Directive (2006/42/EU), Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU), and Pressure Equipment Directive (PED 2014/68/EU).
- To avoid electric shock or fire, make sure that these operations are only performed by qualified personnel.
- Make sure that the national safety code requirements for the main power supply circuit have been met.
- Follow all current requirements of the national safety code.
- Make sure there is a properly sized and connected ground wire.
- Make sure that the mains voltage and frequency are those required; the available power must be suitable to operate any other equipment connected to the same line.
- Check that the impedance of the mains supply conforms with the power input of the unit indicated on the unit nameplate.
- Make sure that appropriately sized safety switches and isolators are installed on the unit in the off position.
- Mains disconnection devices must allow complete disconnection under overvoltage category III conditions.
- Electrical components - the power supply must be disconnected before any maintenance activities or operations are performed on electrical components of the unit.
- Burns or freezing - the distribution pipes can be extremely cold or hot, and the heater elements for defrosting can become very hot. Use adequate protection.
- Refrigerants - refrigerant gases may be toxic and/or flammable. These substances must only be handled by qualified personnel who are able to take all appropriate precautions and to follow the applicable regulations.
- Fan vibrations - continuous fan vibrations can cause material faults and failures, resulting in injury or damage from loose parts. It is therefore necessary to always try to minimize vibrations.

**CAUTION**

- Attach the connection cable correctly. If the connection cable is incorrectly connected, the electrical parts may be damaged.
- The cable should only be replaced by technical support in order to prevent any risk.
- Use the cables specified for the wiring and connect them securely to the terminals.

**! WARNING**

- Be sure to provide grounding; incorrect grounding can cause electric shock.
- Do not connect ground wires to gas pipes, water pipes, lightning conductors or ground wires for telephone cables.

**HAZARD**

Do not modify this unit by removing any of the safety guards or bypassing any of the safety interlock switches.

**! Contact the technical service if any of the following occurs:**

- Hot or damaged power cable;
- Unusual noise during operation;
- Frequent operation of protective devices;
- Unusual smell (such as a burning smell).

## SAFETY PROCEDURES

### **SERVICE AND MAINTENANCE CAUTION**

- Adequate personal protective equipment must be used.
- Non-routine maintenance operations must be carried out by specially trained personnel.

Disconnect the mains power before performing any maintenance or handling any part of the unit.

Les informations importantes relatives à la sécurité sont reportées sur le produit et dans le présent manuel. Lire attentivement le présent manuel d'installation avant d'installer l'unité.

Il contient d'autres instructions importantes pour installer correctement le produit.

#### Explication des symboles illustrés



indique les éléments interdits



indique les éléments obligatoires



indique les précautions (dangers / avertissements compris)

#### Explication des indications

<b>DANGER</b>	indique que le contenu entraînera la mort ou des blessures graves s'il est utilisé de façon incorrecte
<b>AVERTISSEMENT</b>	indique que les contenus pourraient entraîner la mort ou des blessures graves s'ils sont utilisés de façon incorrecte
<b>ATTENTION</b>	indique que le contenu peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels, aux meubles et blesser les animaux domestiques si les consignes ne sont pas suivies à la lettre

#### Considérations générales

- S'assurer que ceci soit lu attentivement et conservé en vue de consultations futures.
- Avant d'effectuer une quelconque réparation ou entretien, il est nécessaire de procéder à une évaluation des risques potentiels et d'adopter des mesures appropriées pour garantir la sécurité de l'ensemble du personnel.
- Toutes les interventions sur les appareils doivent être réalisées par un personnel qualifié.
- L'alimentation électrique doit être adaptée aux appareils fournis en dotation.
- Le réfrigérant, la température et la pression doivent être conformes aux indications reportées sur la plaquette du refroidisseur d'air.
- Sachant que l'échangeur provient d'un autre fournisseur, le producteur en ignore l'application effective.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans l'industrie alimentaire, l'utilisateur final est responsable des conditions d'hygiène.
- Installer le refroidisseur conformément aux normes nationales relatives aux procédures d'installation des systèmes électriques et de refroidissement.
- L'échangeur de chaleur est adapté pour une utilisation avec les liquides de refroidissement indiqués sur la fiche technique ou sur les documents relatifs à la commande. La pression maximale autorisée (pression nominale PS) est reportée sur la plaquette. Durant une utilisation normale, la pression nominale PS ne doit pas être dépassée.
- Les échangeurs de chaleur LU-VE ne sont généralement pas équipés de clapet de décharge haute pression. Le monteur est responsable de monter un clapet de décharge haute pression sur le système dans lequel l'échangeur de chaleur est utilisé.
- Il est interdit d'utiliser l'échangeur de chaleur dans des applications et dans des finalités autres celles pour lesquelles il a été conçu par LU-VE.

#### Responsabilité

Le producteur dégage toute responsabilité, et la garantie de l'unité déchoit, en cas de dommages dérivant de :

- Une installation inappropriée ; y compris du non-respect des instructions fournies dans les manuels.
- Une modification ou erreur de branchement électrique ou de raccordement au système d'alimentation en liquide de refroidissement ou d'eau.
- Une utilisation de l'unité dans des conditions autres que celles indiquées.

#### Gestion de l'unité

	S'assurer que les équipements de protection individuelle sont utilisés.
	Contrôler l'appareil à la recherche de dommages causés durant le transport ou dus à une manutention inappropriée : déposer aussitôt une réclamation auprès de la société d'expédition.
	Éliminer le matériel d'emballage conformément aux exigences locales.
	Contrôles à la livraison Tous les colis de tubes à ailettes ont fait l'objet d'un essai de résistance à la pression à l'air sec, ont été scellés et livrés dans un état de légère surpression. Avant l'installation, vérifier l'absence de fuites à l'aide d'une valve Schrader.
	Pour soulever l'unité, utiliser des systèmes appropriés (par ex. dispositif de levage, chariots, etc....).
	Ne pas marcher sur l'unité ni ne rien poser dessus car cela pourrait entraîner des blessures ou endommager l'unité

#### Installation de l'unité

##### **L'installation devra être effectuée par un monteur qualifié Ne pas installer dans un lieu :**

- Dont l'accès rend difficiles l'installation et l'entretien.
- Trop près de sources de chaleur.
- Qui pourrait augmenter les vibrations de l'unité.
- Qui ne peut supporter le poids de l'unité.
- Soumis au risque d'exposition à un gaz combustible.
- Exposé aux huiles et aux vapeurs.
- Présentant des conditions ambiantes particulières.



##### **Choisir un endroit :**

- Où le bruit et l'air évacué rentrent dans les limites autorisées par la loi et les règlements applicables.
- À l'abri des vents contraires.
- Qui permet de disposer des espaces requis.
- Qui ne bouchera pas les passages ou des portes.
- Présentant un sol suffisamment robuste pour soutenir le poids de l'unité et réduire au minimum la transmission des vibrations.

**! INSTALLATION**

- Laisser un espace suffisant sur le côté entrée d'air. Le côté évacuation d'air doit complètement dégagé. Éviter le risque de courts-circuits d'air.
- Aucune canalisation ne doit être raccordé ni sur le côté entrée d'air ni sur celui évacuation d'air à moins qu'elle n'ait été spécialement conçue en ce sens.
- Monter les refroidisseurs de sorte qu'ils aient suffisamment d'espace pour se contracter ou se dilater. Toutes les informations relatives au poids et aux dimensions sont reportées sur la plaquette et/ou dans la documentation du produit.
- Les conduites d'évacuation doivent être placées de sorte à favoriser le débit. Dans les chambres froides, les évacuations doivent être munies de résistances internes ou externes pour en éviter la congélation.
- Vérifier l'absence de transmission de contraintes par les conduites de raccordement aux tubes du refroidisseur.
- Tous les tuyaux doivent être dûment installés sur les parois ou sur les plafonds de la chambre froide et pas seulement sur le refroidisseur.
- Poser tous les tuyaux de sorte à empêcher les vibrations ou les charges venant de l'extérieur sur les collecteurs du refroidisseur, etc...

**! DANGER**

- Coins et bords coupants - Il existe un risque élevé de blessures à cause des coins et des bords coupants des tubes à ailettes et du boîtier. Toujours porter des vêtements et des équipements de protection appropriés avant de manipuler l'unité et d'effectuer des opérations d'entretien.
- Cuve de collecte - Avant de manipuler et de démonter la cuve de collecte, toujours vérifier qu'elle est bien complètement vide. En cas d'ouverture accidentelle de la cuve de collecte, le poids des résidus d'eau ou de glace peut blesser l'opérateur et causer des dommages.
- Plaques latérales - Seul un personnel qualifié est autorisé à ouvrir les plaques latérales amovibles. Vérifier que les plaques latérales sont bloquées correctement en position après leur fermeture.
- Ventilateurs - Les ventilateurs rotatifs peuvent blesser les doigts. Ne jamais actionner les ventilateurs sans la présence des grilles de protection et faire preuve d'une extrême vigilance en cas de port de vêtements larges ou ouverts. Débrancher l'alimentation avant une quelconque opération d'entretien.
- Composants électriques - Il est nécessaire de débrancher l'alimentation avant d'effectuer une quelconque activité ou opération d'entretien sur les composants électriques de l'unité.
- Brûlures et congélation - Les tubes de distribution peuvent être extrêmement froids ou chauds tandis que les éléments du réchauffeur pour le dégivrage peuvent devenir très chauds. Utiliser un équipement de protection approprié.
- Liquides de refroidissement - Les gaz réfrigérants peuvent être toxiques et/ou inflammables. Seul un personnel qualifié et pouvant adopter toutes les précautions nécessaires ainsi que respecter les lois en vigueur en la matière est autorisé à manipuler ce type de

**BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES**

Tous les branchements électriques sur le lieu d'installation sont à la charge du monteur.

**DANGER**

Les décharges électriques peuvent entraîner de graves blessures corporelles, voire la mort. Seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer ce type d'opérations.

**! AVERTISSEMENTS**

- Cette unité est conforme à la directive Machines (2006/42/UE), à la directive Compatibilité électromagnétique (2014/30/UE) et aux directives sur les équipements sous pression (PED 2014/68/UE).
- Pour éviter les décharges électriques ou les incendies, seul un personnel qualifié est autorisé à effectuer ce type d'opérations.
- Vérifier que les exigences du code de sécurité national concernant le circuit d'alimentation principal ont été respectées.
- Respecter toutes les exigences du code de sécurité national actuellement en vigueur.
- Vérifier la présence d'un fil de mise à la terre présentant les capacités requises et qu'il est bien branché.
- Vérifier que la tension et la fréquence de l'alimentation du secteur sont celles requises ; la puissance disponible doit être apte à faire fonctionner n'importe quel autre appareil branché à cette même ligne.
- Vérifier que l'impédance de l'alimentation du réseau est conforme à l'entrée de puissance de l'unité indiquée sur la plaquette d'identification de cette dernière.
- Vérifier que les interrupteurs de sécurité et les coupe-circuits ayant les capacités requises sont installés fermés sur l'unité.
- Les dispositifs de débranchement du secteur doivent permettre le débranchement complet aux conditions prévues par la classe de surtension III.
- Composants électriques - Il est nécessaire de débrancher l'alimentation avant d'effectuer une quelconque activité ou opération d'entretien sur les composants électriques de l'unité.
- Brûlures et congélation - Les tubes de distribution peuvent être extrêmement froids ou chauds tandis que les éléments du réchauffeur pour le dégivrage peuvent devenir très chauds. Utiliser un équipement de protection approprié.
- Liquides de refroidissement - Les gaz réfrigérants peuvent être toxiques et/ou inflammables. Seul un personnel qualifié et pouvant adopter toutes les précautions nécessaires ainsi que respecter les lois en vigueur en la matière est autorisé à manipuler ce type de substances.
- Vibrations des ventilateurs - Les vibrations continues des ventilateurs peuvent être responsables d'affaissements et d'anomalies du matériau et engendrer un risque de blessures ou de dégâts matériels du fait des composants desserrés. Il est donc nécessaire de réduire au minimum les vibrations.

**ATTENTION**

- Brancher convenablement le cordon d'alimentation. En cas de branchement erroné du cordon d'alimentation, les composants électriques risquent d'être endommagés.
- Pour une question de sécurité, seul le support technique est autorisé à remplacer le cordon.
- Utiliser les cordons spécifiés pour le câblage et les brancher fermement aux bornes.

**! WARNING**

- Vérifier la présence de la mise à terre ; une mise à la terre incorrecte peut engendrer des décharges électriques.
- Ne pas brancher de câbles de mise à la terre aux tubes du gaz, aux tubes de l'eau, aux parafoudres ou aux câbles de mise à la terre pour les fils de téléphone.

**DANGER**

Ne pas modifier cette unité en éliminant l'une des protections de sécurité ou en contournant l'un des interrupteurs d'interverrouillage de sécurité.

Contacter le service qualifié au cas où l'un des évènements suivants se présenterait :

- Câble d'alimentation chaud ou endommagé ;
- Bruit anormal durant le fonctionnement ;
- Déclenchement fréquent des dispositifs de protection ;  
Odeur anormale (type odeur de brûlé).

**ASSISTANCE ET ENTRETIEN ATTENTION**

- S'assurer que les équipements de protection individuelle sont utilisés.
- Les opérations d'entretien exceptionnel doivent être effectuées par un personnel dûment formé.

Débrancher l'alimentation du secteur avant d'effectuer une quelconque opération d'entretien ou de manipuler un quelconque composant de l'unité.

## SICHERHEITSMASSNAHMEN

Wichtige Informationen zur Sicherheit können auf dem Produkt und in diesem Handbuch nachgesehen werden. Dieses Installationshandbuch vor dem Installieren des Gerätes aufmerksam durchlesen.  
Es enthält weitere wichtige Anweisungen für eine korrekte Installation.

### Erklärung der abgebildeten Symbole



verweist auf verbotene Elemente



verweist auf obligatorische Elemente



verweist auf Vorsichtsmaßnahmen (Inklusive Gefahr / Warnhinweise)

### Erklärung der Hinweise

<b>GEFAHR</b>	Weist darauf hin, dass der Inhalt bei falschem Gebrauch Tod oder schwere Verletzungen verursachen kann
<b>WARNHINWEIS</b>	Weist darauf hin, dass die Inhalte bei falschem Gebrauch Tod oder schwere Verletzungen verursachen könnten
<b>ACHTUNG</b>	Weist darauf hin, dass der Inhalt, wenn die Anweisungen nicht aufmerksam befolgt werden, Verletzungen, Sachschäden, Schäden an Möbeln oder Haustieren verursachen kann

### Allgemeine Hinweise

- Diese Anleitung unbedingt aufmerksam durchlesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Vor der Durchführung jedweder Reparatur oder Wartung muss eine Bewertung der potenziellen Risiken erfolgen und es müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um die Sicherheit des ganzen Personals zu gewährleisten.
- Alle Eingriffe an den Apparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Die Stromversorgung muss für die mitgelieferten Apparaturen geeignet sein.
- Kühlmittel, Temperatur und Druck müssen den Angaben auf der Plakette des Luftkühlgeräts entsprechen.
- Da der Wärmetauscher indirekt geliefert wird, kennt der Hersteller seine tatsächliche Anwendung nicht.
- Wenn die Apparatur in der Lebensmittelindustrie verwendet wird, ist der Endnutzer für die hygienischen Bedingungen verantwortlich.
- Die Kühlanlage gemäß den nationalen Vorschriften bezüglich der Anschlussverfahren der elektrischen und Kühlsysteme installieren.
- Der Wärmetauscher ist für die Verwendung mit den auf dem Datenblatt oder in den zugehörigen Bestelldokumenten angegebenen Kühlmitteln ausgelegt. Der maximal zulässige Druck (vorgesehener Druck PS) ist auf der Plakette angegeben. Bei normalem Ansprechen darf der vorgesehene Druck PS nicht überschritten werden.
- Die Wärmetauscher LU-VE sind nicht allgemein mit einem Überdruckventil ausgestattet. Der Installateur ist für die Montage des Überdruck an dem System verantwortlich, in dem der Wärmetauscher verwendet werden soll.
- Die Verwendung des Wärmetauschers für andere Anwendungen und Zwecke als die, für die er von LU-VE geplant wurde, ist nicht erlaubt.

### Haftung

Der Hersteller lehnt jede Haftung ab und gewährt keine Garantie für das Gerät bei Schäden, die sich aus Folgendem ergeben:

- Unsachgemäße Installation; einschließlich der fehlenden Einhaltung der Anweisungen in den Handbüchern.
- Änderung oder Fehler beim Stromanschluss oder Kühlmittelanschluss oder Wasseranschluss.
- Verwendung des Geräts unter anderen Bedingungen als den angegebenen.

### Handhabung des Geräts

	Sicherstellen, dass angemessene persönliche Schutzausrüstung benutzt wird.
	Die Apparatur auf Schäden durch unsachgemäßen Transport oder Handling untersuchen: bei der Speditionsfirma sofort eine Schadensmeldung einreichen.
	Das Verpackungsmaterial gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.
	Kontrollen bei der Auslieferung Alle Flügelgebinde wurden einem Drucktest mit Trockenluft unterzogen, sie wurden versiegelt und in einem Zustand von leichtem Überdruck geliefert. Vor der Installation mithilfe eines Schrader-Ventils prüfen, ob keine Verluste aufgetreten sind.
	Zum Heben des Geräts geeignete Hebewerkzeuge verwenden (z.B. Hebevorrichtung, Hubwagen usw.).
	Nicht auf das Gerät steigen und nichts auf seine Außenhülle legen. Das könnte Läsionen oder Schäden am Gerät verursachen.

### Installation der Einheiten

Die Installation muss von einem qualifizierten Installateur ausgeführt werden. Nicht an einem Ort installieren, der:  
Für die Installation oder Wartung schwer zugänglich ist.

- Zu nahe an Wärmequellen liegt.
- Die Vibration des Geräts erhöhen könnte.
- Das Gewicht des Gerätes nicht tragen kann.
- Das Risiko einer Aussetzung zu einem brennbaren Gas aufweist.
- Ölen und Dämpfen ausgesetzt ist.
- Besondere Umgebungsbedingungen aufweist.

### **Wählen Sie einen Platz aus:**

- Wo das Geräusch und die abgeleitete Luft innerhalb der Grenzen liegen, die von geltenden Normen und Vorschriften erlaubt sind.
- Geschützt vor Gegenwinden.
- Der dem Platzbedarf entspricht.
- Der keine Durchgänge oder Türen verlegt.
- Mit einer ausreichend robusten Bodenstruktur, um das Gewicht des Gerätes auszuhalten und die Übertragung der Vibrationen auf ein Minimum zu reduzieren.

## **INSTALLATION**

- An der Lufteintrittsseite genügend Platz lassen. Die Luftaustrittsseite muss frei von Hindernissen sein. Mögliche Luftkurzschlüsse vermeiden.
- Weder an der Lufteintrittsseite noch an der Austrittsseite dürfen Kanalisationen angeschlossen werden, außer sie wurden eigens für diesen Zweck geplant.
- Die Kühler so montieren, dass sie ausreichend Platz haben, sich zusammen zu ziehen und auszudehnen. Alle Informationen bezüglich Gewicht und Abmessungen sind auf der Plakette bzw. in der Produktdokumentation angegeben.
- Die Abflussleitungen müssen so angebracht werden, dass der Abfluss begünstigt wird. In den Kühlzellen müssen die Abflüsse mit externen oder innen gelegenen Widerständen ausgestattet werden, um ihr Vereisen zu vermeiden.
- Sich vergewissern, dass von den Anschlussleitungen keine Belastungen auf die Rohre des Kühlers übertragen werden.
- Alle Rohrleitungen müssen adäquat an den Wänden oder an den Decken der Kühlzelle und nicht nur am Kühler befestigt werden.
- Alle Rohrleitungen so auflegen, dass Vibrationen oder äußere Belastungen an den Kollektoren des Kühlers usw. vermieden werden.

## **GEFAHR**

- Scharfe Kanten und Ränder - Es besteht eine hohe Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten und Ränder des Flügelgebindes und der Verkleidung. Immer entsprechende Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen anziehen, bevor am Gerät hantiert wird und Wartungsarbeiten ausgeführt werden.
- Sammelgefäß - Sich vor dem Abmontieren des Sammelgefäßes vergewissern, dass es vollkommen leer ist. Sollte sich das Gefäß zufällig öffnen, könnten Rückstände von Wasser oder Eis Schäden am Bediener hervorrufen bzw. ihn verletzen.
- Seitliche Platten - Die abnehmbaren seitlichen Platten dürfen ausschließlich nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden. Sicherstellen, dass die seitlichen Platten nach dem Schließen in ihrer Stellung korrekt blockiert sind.
- Ventilatoren - Die drehenden Ventilatoren können Verletzungen an den Fingern verursachen. Die Ventilatoren nie ohne Schutzgitter betätigen und acht geben, wenn weite oder aufgeknöpfte Gewänder getragen werden. Vor jedwedem Wartungseingriff die Stromversorgung ausschalten.
- Elektrische Bauteile - Vor jeder Wartungsarbeit bzw. jedem Eingriff an elektrischen Bauteilen des Gerätes muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
- Verbrennungen oder Erfrierungen - Die Verteilerrohre können äußerst kalt oder heiß sein, die Bauteile des Heizelementes zum Enteisen können dagegen sehr heiß werden. Einen angemessenen Schutz verwenden.
- Kühlmittel - Die Kühlgase können giftig und/oder brennbar sein. Diese Stoffe dürfen nur von qualifiziertem Personal gehandhabt werden, das in der Lage ist, alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die diesbezüglich geltenden Vorschriften einzuhalten.

**ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE**

Für alle Stromanschlüsse an das Stromnetz ist der Installateur verantwortlich.

**GEFAHR**

Stromschläge können schwere Verletzungen oder den Tod von Personen verursachen. Diese Arbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.

## **WARNHINWEISE**

- Dieses Gerät ist konform zur Maschinenrichtlinie (2006/42/EU), zur elektromagnetischen Verträglichkeit (2014/30/EU) und zu den Druckgefäßrichtlinien (PED 2014/68/EU).
- Zur Vermeidung von Stromschlägen oder Bränden sicherstellen, dass diese Arbeiten nur von qualifiziertem Personal ausgeführt werden.
- Sicherstellen, dass die Anforderungen der nationalen Sicherheitsvorschrift für den Haupstromkreis eingehalten worden sind.
- Alle aktuellen Anforderungen der nationalen Sicherheitsvorschrift einhalten.
- Sich vergewissern, dass ein korrekt dimensionierter und angeschlossener Erdungsdräht vorhanden ist.
- Überprüfen, ob die notwendige Spannung und Frequenz der Netzstromversorgung vorhanden ist. Die verfügbare Stromstärke muss für den Betrieb jedweder anderen Apparatur adäquat sein.
- Überprüfen, ob die Impedanz der Netzstromversorgung dem Stromeingang des Gerätes entspricht, der auf der Datenplakette des Gerätes angegeben ist.
- Sich vergewissern, dass die Sicherheitsschalter und entsprechend dimensionierten Trennschalter am Gerät geschlossen installiert wurden.
- Die Vorrichtungen für das Trennen vom Netz müssen die komplette Trennung unter den Bedingungen gestatten, die von der Überspannungsklasse III vorgesehen sind.
- Elektrische Bauteile - Vor jeder Wartungsarbeit bzw. jedem Eingriff an elektrischen Bauteilen des Gerätes muss die Stromversorgung ausgeschaltet werden.
- Verbrennungen oder Erfrierungen - Die Verteilerrohre können äußerst kalt oder heiß sein, die Bauteile des Heizelementes zum Enteisen können dagegen sehr heiß werden. Einen angemessenen Schutz verwenden.
- Kühlmittel - Die Kühlgase können giftig und/oder brennbar sein. Diese Stoffe dürfen nur von qualifiziertem Personal gehandhabt werden, das in der Lage ist, alle angemessenen Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und die diesbezüglich geltenden Vorschriften einzuhalten.
- Vibrationen der Ventilatoren - Die ständigen Vibrationen der Ventilatoren können ein Nachgeben und Anomalien des Materials verursachen, wodurch die Gefahr von Verletzungen oder Schäden durch gelockerte Teile besteht. Daher ist es notwendig, die Vibrationen immer möglichst auf das Minimum zu reduzieren.

## **ACHTUNG**

- Das Anschlusskabel richtig anschließen. Wenn das Anschlusskabel falsch angeschlossen ist, könnten die elektrischen Teile beschädigt werden.
- Zur Verhütung jedweden Risikos darf das Kabel nur vom technischen Kundendienst ausgetauscht werden.
- Für die Verkabelung die angegebenen Kabel verwenden und sie fest an die Klemmen anschließen.

## **WARNHINWEIS**

- Unbedingt die Erdung liefern; Eine unzureichende Erdung kann Stromschläge verursachen.
- Die Erdungskabel nicht an Gasrohre, Wasserrohre, Blitzableiter, oder Erdungskabel für die Telefonleitungen anschließen.

**GEFAHR**

Dieses Gerät nicht durch Entfernen einer der Sicherheitsvorrichtungen oder durch Umgehung eines der Sicherheitstrennschalter modifizieren.

**Falls eines der folgenden Ereignisse eintreten sollte, sich an den qualifizierten Service wenden:**

- Stromkabel heiß oder beschädigt;
- Ungewöhnliches Geräusch während des Betriebs;
- Häufiges Einschalten der Schutzvorrichtungen;
- Ungewöhnlicher Geruch (wie Geruch nach Verbranntem).

**KUNDENDIENST UND WARTUNG ACHTUNG**

- Sicherstellen, dass angemessene persönliche Schutzausrüstung benutzt wird.
- Die außerordentlichen Wartungsarbeiten müssen von entsprechend geschultem Personal ausgeführt werden.

Vor jeder Wartungsarbeit bzw. vor jedem Hantieren an irgendeinem inneren Teil des Gerätes die Netzstromversorgung ausschalten.

Se puede visualizar información importante sobre seguridad tanto en el producto como en el presente manual. Leer atentamente este manual de instalación antes de instalar la unidad.  
Contiene instrucciones adicionales importantes para una correcta instalación.

#### Explicación de los símbolos



indica elementos prohibidos



indica elementos obligatorios



indica precaución  
(incluido/a peligro/advertencia)

#### Explicación de las indicaciones

<b>PELIGRO</b>	indica que el contenido causará la muerte o lesiones graves si se usa de forma incorrecta
<b>ADVERTENCIA</b>	indica que el contenido podría causar la muerte o lesiones graves si se usa de forma incorrecta
<b>ATENCIÓN</b>	indica que el contenido puede causar lesiones o daños materiales, también a mobiliario o animales domésticos, si no se siguen las instrucciones atentamente

#### Notas generales

- Asegurarse de leer atentamente la presente información y conservarla como referencia para un futuro.
- Antes de realizar cualquier labor de reparación o mantenimiento, se debe efectuar una evaluación de los riesgos potenciales y adoptar medidas adecuadas para garantizar la seguridad de todo el personal.
- Todas las intervenciones que se realicen en los aparatos deberá llevarlas a cabo personal cualificado.
- La alimentación eléctrica deberá adaptarse a los aparatos suministrados.
- Refrigerante, temperatura y presión deberán ser conformes con lo indicado en la placa del refrigerador de aire.
- Puesto que el intercambiador se suministra de forma indirecta, el fabricante no conoce su aplicación efectiva.
- En caso de que el aparato se utilice para la industria alimentaria, el usuario final será el responsable de las condiciones higiénicas.
- Instalar el refrigerador conforme a las normativas nacionales relativas a los procedimientos de instalación de sistemas eléctricos y de refrigeración.
- El intercambiador de calor es adecuado para su uso con los refrigerantes indicados en la hoja de datos o en los documentos relativos al pedido. La presión máxima permitida (presión de proyecto PS) se presenta en la placa informativa. Durante el uso normal nunca se debe superar la presión de proyecto PS.
- Los intercambiadores de calor LU-VE no suelen estar dotados de válvula de alivio de presión alta. El instalador es el responsable del montaje de la válvula de alivio de presión alta en el sistema en el cual se utilice el intercambiador de calor.
- No está permitido el uso del intercambiador de calor para aplicaciones o fines diversos para los cuales ha sido diseñado por LU-VE.

#### Responsabilidad

El fabricante declina cualquier tipo de responsabilidad y anula la garantía de la unidad por daños derivados de:

- Instalación incorrecta; incluida la falta de seguimiento de las instrucciones presentes en los manuales.
- Modificaciones o errores en la conexión eléctrica, del refrigerante o del agua.
- Uso de la unidad en condiciones diversas de las indicadas.

#### Gestión de la unidad

	Asegurarse de que se utilicen equipos de protección individual adecuados.
	Inspeccionar el equipamiento para ver posibles daños causados por el transporte o traslados impropios: presentar una reclamación inmediata a la empresa de transporte.
	Eliminar el material del embalaje conforme a los requisitos locales.
	Controles en el momento de la entrega Todos los paquetes de aletas se han sometido a una prueba de presión con aire seco, se han sellado y suministrado en un estado de ligera sobrepresión. Antes de la instalación, controlar la ausencia de pérdidas con la ayuda de la válvula Schrader.
	Al levantar la unidad, utilizar instrumental adecuado (por ej. equipos de elevación, carretillas, etc.).
	No pisar ni poner nada encima de la unidad exterior. Podría causar lesiones o daños a la unidad.

#### Instalación de las unidades

**La instalación debe realizarla un instalador autorizado. No instalar en un lugar:  
Con acceso difícil para la instalación y el mantenimiento.**

- Demasiado cercano a fuentes de calor.
- Que pueda aumentar la vibración de la unidad.
- Que no pueda soportar el peso de la unidad.
- Sujeto a riesgo de exposición a un gas combustible.
- Expuesto a aceites o vapores.
- Con condiciones ambientales particulares.

**Elegir un lugar:**

- Donde el ruido y el aire descargado se encuentren dentro de los límites permitidos y los reglamentos aplicables.
- Protegido frente a viento en contra.
- Que permita disponer del espacio necesario.
- Que no obstruya zonas de paso o puertas.
- Con una estructura del pavimento lo suficientemente resistente para sostener el peso de la unidad y reducir al mínimo la transmisión de vibraciones.

**! INSTALACIÓN**

- Dejar espacio suficiente en la parte de la entrada de aire. El lado de descarga del aire no debe presentar obstáculos. Evitar posibles cortocircuitos de aire.
- No se deben conectar canalizaciones ni en la parte de la entrada de aire ni en la de descarga de aire, a menos que se hayan diseñado específicamente para ese fin.
- Montar los refrigeradores de modo que tengan el espacio suficiente para contraerse y expandirse. Toda la información relativa al peso y al tamaño se presenta en la placa informativa y/o en la documentación del producto.
- Las líneas de descarga se deben colocar de modo que se favorezca el flujo en salida. En las celdas frigoríficas, las descargas deben estar dotadas de resistencias externas o internas para evitar la congelación.
- Comprobar que no se transmitan solicitudes desde las líneas de conexión a los tubos del refrigerador.
- Todos los tubos se deben instalar adecuadamente en las paredes o en los techos de la celda frigorífica y no solamente en el refrigerador.
- Apoyar todos los tubos de forma adecuada para que se eviten vibraciones o cargas externas sobre los colectores del refrigerador, etc.

**! PELIGRO**

- Esquinas y bordes cortantes - Existe un elevado riesgo de lesiones debidas a las esquinas y bordes cortantes del paquete de aletas y del carenado. Llevar siempre puestas prendas y equipos de protección adecuados antes de manipular la unidad y de realizar las actividades de mantenimiento.
- Bandeja de goteo - Antes de manipular y desmontar la bandeja de goteo, asegurarse de que esté completamente vacía. Si la bandeja de goteo se abriera accidentalmente, el peso de los restos de agua o hielo podría producir daños y heridas al operario.
- Placas laterales - Las placas laterales extraíbles podrán abrirse exclusivamente personal cualificado. Comprobar que las placas laterales estén correctamente bloqueadas en su posición tras el cierre.
- Ventiladores - Los ventiladores giratorios pueden causar heridas en los dedos. No activar nunca los ventiladores sin la rejilla de protección y prestar atención cuando se lleve ropa larga o suelta. Desconectar la alimentación eléctrica antes de cualquier intervención de mantenimiento.
- Componentes eléctricos - Se debe desconectar la alimentación eléctrica antes de realizar cualquier actividad o intervención de mantenimiento en los componentes eléctricos de la unidad.
- Quemaduras o congelación - Los tubos de distribución pueden estar extremadamente fríos o calientes; por su parte, los elementos del calentador para el desescarche pueden llegar a estar muy calientes. Utilizar una protección adecuada.
- Refrigerantes - Los gases refrigerantes pueden ser tóxicos y/o inflamables. Estas sustancias puede manipularlas solo personal cualificado, capaz de adoptar todas las medidas de precaución adecuadas y de cumplir con las normativas vigentes en la materia.
- Vibraciones de los ventiladores - Las continuas vibraciones de los ventiladores pueden causar colapso o anomalías del material con el consiguiente riesgo de lesiones o daños debidos a piezas flojas. En consecuencia, es necesario intentar reducir siempre al mínimo las vibraciones.

**CONEXIONES ELÉCTRICAS**

Todas las conexiones eléctricas en el lugar de instalación son a cargo del instalador.

**PELIGRO**

Las descargas eléctricas pueden causar lesiones personales graves o, incluso, la muerte. Estas operaciones deberá realizarlas exclusivamente personal cualificado.

**! ADVERTENCIAS**

- Esta unidad es conforme con la Directiva relativa a las máquinas (2006/42/UE), la Directiva relativa a la compatibilidad electromagnética (2014/30/UE) y las directivas relativas a equipos a presión (PED 2014/68/UE).
- Para evitar descargas eléctricas o incendios, asegurarse de que estas operaciones las realice personal cualificado.
- Comprobar que se han respetado los requisitos del código de seguridad nacional para la instalación eléctrica principal.
- Cumplir con todos los requisitos actuales del código de seguridad nacional.
- Comprobar que haya un cable de tierra del tamaño adecuado y perfectamente conectado.
- Comprobar que la tensión y la frecuencia de la alimentación de la red eléctrica sean las necesarias; la potencia disponible debe ser adecuada para hacer funcionar, también, cualquier otro aparato que se encuentre conectado a la misma línea.
- Comprobar que la impedancia de la alimentación de la red eléctrica sea conforme con la entrada de potencia de la unidad indicada en la placa informativa de esta última.
- Comprobar que se han instalado dentro de la unidad los interruptores de seguridad y los seccionadores del tamaño adecuado.
- Los dispositivos de desconexión de la red deben permitir la desconexión completa en las condiciones previstas por la clase de sobretensión III.
- Componentes eléctricos - Se debe desconectar la alimentación antes de realizar cualquier actividad o intervención de mantenimiento en los componentes eléctricos de la unidad.
- Quemaduras o congelación - Los tubos de distribución pueden estar extremadamente fríos o calientes; por su parte, los elementos del calentador para el desescarche pueden llegar a estar muy calientes. Utilizar una protección adecuada.
- Refrigerantes - Los gases refrigerantes pueden ser tóxicos y/o inflamables. Estas sustancias puede manipularlas solo personal cualificado, capaz de adoptar todas las medidas de precaución adecuadas y de cumplir con las normativas vigentes en la materia.
- Vibraciones de los ventiladores - Las continuas vibraciones de los ventiladores pueden causar colapso o anomalías del material con el consiguiente riesgo de lesiones o daños debidos a piezas flojas. En consecuencia, es necesario intentar reducir siempre al mínimo las vibraciones.

**! ATENCIÓN**

- Conectar correctamente el cable de conexión. Si el cable de conexión está conectado de forma incorrecta, las partes eléctricas podrían sufrir daños.
- Solo la asistencia técnica podrá sustituir el cable con el fin de prevenir cualquier riesgo.
- Utilizar los cables especificados para el cableado y conectarlos firmemente a las terminales.

**! ADVERTENCIA**

- Asegurarse de proporcionar una toma de tierra; una toma de tierra inadecuada puede causar descargas eléctricas.
- No conectar los cables de tierra a tubos de gas, tubos de agua, pararrayos o cables de tierra para cableado telefónico.

**PELIGRO**

No modificar esta unidad quitando las protecciones de seguridad o inhibiendo uno de los interruptores de interbloqueo de seguridad.

**Contactar con el servicio de asistencia cualificado si se produce uno de los siguientes eventos:**

- Cable de alimentación caliente o dañado;
- Ruido extraño durante el funcionamiento;
- Funcionamiento frecuente de los dispositivos de protección;
- Olor extraño (como olor a quemado).

**ASISTENCIA Y MANTENIMIENTO**

**ATENCIÓN**

- Asegurarse de que se utilicen equipos de protección individual adecuados.
- Las operaciones de mantenimiento extraordinario deberá llevarlas a cabo personal adecuadamente formado al respecto.

Desconectar la alimentación eléctrica antes de cualquier operación de mantenimiento o antes de manipular cualquier parte interna de la unidad.

## ПРОЦЕДУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Важная информация по безопасности указывается на изделии и в данном руководстве. Перед установкой агрегата внимательно прочитать данное руководство по монтажу.  
Оно содержит дополнительные важные инструкции для правильного монтажа.

### Значение использованных знаков



указывает запреты



указывает предписания



указывает предупреждения  
(включая опасность / предостережения)

### Пояснение указаний

<b>ОПАСНОСТЬ</b>	указывает, что при несоблюдении инструкций наступит смерть или будут получены тяжелые травмы
<b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	указывает, что при несоблюдении инструкций может наступить смерть или могут быть получены тяжелые травмы
<b>ВНИМАНИЕ</b>	указывает, что при невнимательном соблюдении инструкций могут быть получены травмы, пострадать домашние животные или может быть нанесён ущерб имуществу

### Общие замечания

- Проследить, чтобы это руководство внимательно прочитывалось и сохранялось для использования в будущем.
- Перед выполнением любых работ по ремонту или техобслуживанию необходимо выполнить оценку потенциальных рисков и принять соответствующие меры для обеспечения безопасности всего персонала.
- Все работы на оборудовании должны выполняться квалифицированным специалистом.
- Электропитание должно соответствовать входящим в комплект устройствам.
- Хладагент, температура и давление должны соответствовать указаниям на табличке воздухоохладителя.
- Ввиду того, что теплообменник поставляется косвенным путем, производителю неизвестно его фактическое применение.
- Если оборудование используется в пищевой промышленности, за санитарное состояние отвечает конечный пользователь.
- Устанавливать охладитель в соответствии с национальными нормами, регулирующими процедуры монтажа электрических и холодильных систем.
- Теплообменник может использоваться с хладагентами, указанными в перечне технических характеристик или в документации заказа. Максимально разрешенное давление (расчетное давление PS) приводится на табличке. При нормальной работе не допускается превышать нормальное расчетное давление PS.
- Теплообменники LU-VE обычно не оснащаются выпускным клапаном высокого давления. За установку выпускного клапана высокого давления на систему, в которой используется теплообменник, отвечает монтажник.
- Не разрешается использовать теплообменник в целях, отличных от тех, для которых он был спроектирован компанией LU-VE

### Ответственность

Производитель снимает с себя всякую ответственность и аннулирует гарантию на агрегат при ущербе, нанесенном в результате:

- Неправильного монтажа, в т. ч. несоблюдения приведенных в руководствах инструкций.
- Изменений или ошибок подключения электропитания, хладагента или воды.
- Использования агрегата в условиях, отличных от указанных.

### Работа на агрегате

	Убедиться, что используются соответствующие средства индивидуальной защиты.
	Осмотреть оборудование на предмет ущерба в результате неправильной перевозки или перемещения: немедленно подать рекламацию в экспедиторскую компанию.
	Утилизировать упаковочный материал в соответствии с местными требованиями.
	Проверки при доставке Все обремененные пакеты прошли испытание под давлением с использованием сухого воздуха, были загерметизированы и поставляются с небольшим внутренним избыточным давлением. Перед монтажом проверить отсутствие утечек, используя клапан Шрадера.
	При подъеме агрегата использовать соответствующую оснастку (например, подъемное устройство, тележки и т.д.).
	Не ходить и не класть какие-либо предметы на наружную часть агрегата. Это может привести к травмам или повреждениям агрегата

### Монтаж агрегатов

#### **Монтаж должен выполняться квалифицированным монтажником**

##### **Не устанавливать в месте:**

- С затрудненным доступом для монтажа и техобслуживания.
- Слишком близко к источникам тепла.
- Где могут усиливаться вибрации агрегата.
- Которое не может выдержать вес агрегата.
- С риском воздействия горючего газа.
- С воздействием масел и паров.
- С особыми условиями окружающей среды.

#### **Выбирать место:**

- В котором шум и выпускаемый воздух соответствуют применимым нормам и регламентам.
- Защищенное от сквозняков.
- Обеспечивающее требуемое пространство.
- Которое не создаст препятствий для прохода или открытия дверей.
- С достаточно прочной конструкцией пола, способной выдержать вес агрегата и максимально снизить передаваемые вибрации

## МОНТАЖ

- Оставить достаточное пространство на стороне входа воздуха. Сторона выпуска воздуха не должна иметь препятствий. Не допускать сквозняков.
- Не разрешается подсоединять каналы ни на сторону входа, ни на сторону выхода воздуха, если только они не были специально спроектированы для этой цели.
- Устанавливать охладители так, чтобы оставалось достаточное пространство для их сжатия и расширения. Вся информация по массе и размерам приводится на табличке и/или в документации на изделие.
- Выпускные линии должны устанавливаться таким образом, чтобы облегчить сток. Для предупреждения замерзания в холодильных камерах выпускные должны оснащаться внешними или внутренними резисторами.
- Убедиться, что от соединительных линий на трубы охладителя не передаются напряжения.
- Все трубопроводы должны соответствующим образом устанавливаться на стены или на потолки холодильной камеры, а не только на охладитель.
- Прокладывать все трубопроводы так, чтобы не допускать воздействия вибраций или внешних нагрузок на коллекторы охладителя и т.д.

## ОПАСНОСТЬ

- Острые кромки и края - Существует повышенный риск ранения об острые кромки и края оребренного пакета и обшивки. Перед началом работ на оборудовании и выполнением операций техобслуживания обязательно надевать соответствующую одежду и средства защиты.
- Сборная ванночка - Перед перемещением и снятием сборной ванночки убедиться, что она абсолютно пуста. При случайном открытии сборной ванночки вследствие веса остатков воды или льда может быть нанесен ущерб или травмы оператору.
- Боковые плиты - Съемные боковые плиты могут открываться исключительно квалифицированным персоналом. Убедиться, что после закрытия боковые плиты правильно заблокированы в нужном положении.
- Вентиляторы - Вращающиеся вентиляторы могут вызвать ранение пальцев. Запрещается включать вентиляторы без защитной решетки. Быть внимательными, если на вас надета свободная или расстегнутая одежда. Перед началом любых работ по техобслуживанию отсоединять питание.
- Электрические компоненты - Перед началом любых работ или операций техобслуживания на электрических компонентах агрегата необходимо отсоединить питание.
- Ожоги в результате воздействия высоких или низких температур - Распределительные трубы могут быть очень холодными или горячими, а элементы нагревателя для оттаивания могут очень сильно нагреваться. Использовать соответствующую защиту.
- Хладагенты - Газообразные хладагенты могут быть токсичны и/или огнеопасны. С этими веществами может работать только квалифицированный персонал, способный принять все соответствующие меры предосторожности и соблюдать действующие в этой области нормы.
- Вибрации вентиляторов - Непрерывные вибрации вентиляторов могут вызвать разрушения и повреждения материала с последующим риском травм и ущерба в результате ослабления крепежа деталей. Поэтому необходимо всегда стремиться максимально понизить вибрации.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Все электрические соединения на месте выполняются монтажником.

### ОПАСНОСТЬ

Удары электротоком могут вызвать серьезные травмы и смерть. Эти операции должны выполняться только квалифицированным персоналом.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Этот агрегат соответствует Директиве по машинам (2006/42/EC), Директиве по электромагнитной совместимости (2014/30/EC) и Директивам по оборудованию под давлением (PED 2014/68/EC).
- Для предупреждения ударов электротоком и пожаров проследить за тем, чтобы эти операции выполнялись только квалифицированным персоналом.
- Убедиться, что для главной цепи питания были соблюдены требования национальных стандартов в области охраны труда и безопасности.
- Соблюдать все действующие требования национальных стандартов в области охраны труда и безопасности.
- Убедиться, что предусматривается соответствующим образом рассчитанный и подсоединенний провод заземления.
- Проверить, что напряжение и частота питания сети соответствуют требуемым для оборудования. Подаваемая электрическая мощность должна обеспечивать функционирование любого другого подсоединеного к этой линии оборудования.
- Проверить, что полное сопротивление питания сети соответствует входной мощности агрегата, указанной на его табличке характеристик.
- Убедиться, что предохранительные выключатели и разъединители соответствующих типоразмеров установлены замкнутыми на агрегате.
- Устройства отсоединения от сети должны обеспечивать полное отсоединение в условиях, предусмотренных классом перенапряжения III.
- Электрические компоненты - Перед началом любых работ или операций техобслуживания на электрических компонентах агрегата необходимо отсоединить питание.
- Ожоги в результате воздействия высоких или низких температур - Распределительные трубы могут быть очень холодными или горячими, а элементы нагревателя для оттаивания могут очень сильно нагреваться. Использовать соответствующую защиту.
- Хладагенты - Газообразные хладагенты могут быть токсичны и/или огнеопасны. С этими веществами может работать только квалифицированный персонал, способный принять все соответствующие меры предосторожности и соблюдать действующие в этой области нормы.
- Вибрации вентиляторов - Непрерывные вибрации вентиляторов могут вызвать разрушения и повреждения материала с последующим риском травм и ущерба в результате ослабления крепежа деталей. Поэтому необходимо всегда стремиться максимально понизить вибрации.

## ВНИМАНИЕ

- Правильно подсоединить соединительный кабель. При неправильном подсоединении соединительного кабеля могут быть повреждены электрические детали.
- Для предупреждения любого риска этот кабель должен заменяться только техническими специалистами.
- Использовать кабели, указанные для электромонтажа, и надежно подсоединять их к зажимам

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Обязательно выполнить заземление. При несоответствующем заземлении могут наблюдаться удары электрическим током.
- Не подсоединять кабели заземления к газовым, водяным трубам, громоотводам или проводам заземления телефонных кабелей.

## ОПАСНОСТЬ

Не вносить изменения в этот агрегат, снимая одно из защитных ограждений или обходя один из предохранительных выключателей взаимной блокировки.

**В любом из перечисленных ниже случаев обращаться в квалифицированную сервисную службу:**

- Нагрев или повреждение токоподводящего кабеля;
- Странный шум при работе;
- Частое срабатывание защитных устройств;
- Странный запах (например, запах гари).

## ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕЙСТВИЕ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ


### ВНИМАНИЕ

- Убедиться, что используются соответствующие средства индивидуальной защиты.
- Операции по экстренному техобслуживанию должны выполняться специально обученным персоналом.

Перед выполнением любой операции техобслуживания или перед работами на любой внутренней части агрегата отсоединить питание от сети.

يتم الإبلاغ عن معلومات مهمة حول السلامة عن المنتج وفي هذا الدليل. اقرأ دليل التركيب هذا بعناية قبل تركيب الوحدة.  
يحتوي هذا المستند على تعليمات مهمة إضافية للتركيب الصحيح.

## الرموز المستخدمة



يشير إلى الإجراءات المحظورة

يشير إلى الإجراءات الالزامية

يشير إلى الاحتياطات  
يشمل المخاطر/التحذيرات

## شرح الإرشادات

يشير إلى أن العنصر سينسبب في الوفاة أو إصابة خطيرة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح	مُخاطر
يشير إلى أن العنصر قد ينسبب في الوفاة أو إصابة خطيرة إذا تم استخدامه بشكل غير صحيح	تحذير
يشير إلى أن العنصر قد ينسبب في الإصابة أو تلف الممتلكات أو الأثاث أو الحيوانات الآلية إذا لم يتم اتباع التعليمات بعناية	تنبيه

## ملاحظات عامة

- ينبغي قراءة هذه الوثيقة بعناية والاحتفاظ بها للرجوع إليها في المستقبل.
- قبل إجراء أي إصلاحات أو صيانة، يجب إجراء تقييم للمخاطر واتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة جميع الموظفين.
- يجب تقييد جميع الأعمال المتعلقة بالمعدات بوسائل موثوقة موظفين موهلين.
- يجب أن يكون مصدر الطاقة مناسباً للمعدات المزودة.
- يجب أن يتوقف المبرد ودرجة الحرارة والضغط مع المعلومات المتعلقة بلوحة اسم مبرد الهواء.
- نظراً لأن المبادل تم تزويده بشكل غير مناشر، فإن الشركة المصنعة ليست على علم بالتطبيق العالمي.
- إذا تم استخدام المعدات في الصناعات الغذائية، يمكن المستخدم النهائي مسؤولًا عن تلبية متطلبات النظافة.
- قم بتركيب المبادل وفقاً للوائح الوطنية لإجراءات تركيب المعدات المشار إليها في صحيفة البيانات أو مستندات الطلب. ويتم عرض أقصى ضغط قابل للاستخدام مسموح به (ضغط التصميم - على أوجه الألام). (PS)المبادل الحراري مناسب للاستخدام مع المبردات المشار إليها في صحيفة البيانات أو مستندات الطلب. ويتم عرض أقصى ضغط التصميم - إثناء التشغيل العادي. ويجب عدم تجاوز ضغط التصميم ليس مجزأة بشكل عام بضمام عام ذي ضغط مرتفع. ويكون فني التركيب مسؤولاً عن تركيب صمام العادم ذي الضغط العالي على النظام الذي يستخدم فيه المبادل LU-VEالمبادلات الحرارية.
- من أجلها LU-VE ولا يسمح باستخدام المبادل الحراري لتطبيقات وأغراض أخرى غير تلك التي صممتها

## المسؤولية

لا تتحمل الشركة المصنعة المسؤولية ويعتبر ضمان الوحدة لا غيراً إذا كان التلف ناتجاً عما يلي:

- التركيب غير صحيح؛ بما في ذلك عدم اتباع التعليمات الواردة في الألة المناسبة.
- تعديل التوصيات الکهربائية أو توصيل المبردات أو توصيل المياه أو أي أعطال بها.
- استخدام الوحدة في ظل ظروف غير تلك المشار إليها.

## ادارة الوحدة

!	يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
!	افحص المعدات بحثاً عن وجود أي ضرر ناتج عن التعامل معها أو نقلها بشكل غير صحيح: قدم شكوى فورية لشركة النقل.
!	تخلص من مادة التخليف وفقاً للمتطلبات المحلية.
!	عمليات الفحص عند التسليم لقد خضعت جميع الملفات ذات الزعاف لاختبار الضغط بالهواء الجاف، ثم تم إغلاقها وتزويدها في حالة من الضغط الزائد الطفيف. قبل التركيب،تحقق من عدم وجود تسربات (Schrader).
⚠	استخدم المعدات المناسبة عند رفع الوحدة (مثل جهاز الرفع وعربات التrolley وغيرهما).
🚫	اتطا الوحدة الخارجية ولا تضع أي شيء عليها. وهذا يمكن أن يسبب إصابة أو تلف للوحدة.

## تركيب الوحدات



يجب تقييد التركيب عن طريق فني تركيب مؤهل. لا تقم بالتركيب في موقع: حيث يصعب الوصول من خلاله لإجراء التركيب والصيانة.

- قريب جدًا من مصادر الحرارة.
- قد يزيد من اهتزاز الوحدة.
- لا يمكنه دعم وزن الوحدة.
- عرضة لخطر التعرض للغاز القابل للاحراق.
- معرض للزيوت والأحذية.
- ذي ظروف بيئية غير عادية.

## اختر مكاناً:



- حيث تكون الضوضاء وهواء العادم ضمن الحدود المسموح بها بموجب المعايير واللوائح المعمول بها.
- ممحمياً من الرياح العاكسة.
- بالمساحة المطلوبة.
- أن يسد المرات أو الأبواب.
- بهكل أرضي قوي بما يكفي لدعم وزن الوحدة وتقليل انتقال الاهتزاز.


**التركيب**

- اترك مساحة كافية على جانب سحب الهواء. يجب أن يكون جانب عادم الهواء خالياً من العوانق. وتتجنب حدوث دوائر قصيرة هوائية محتملة.
- يجب ألا يتم توصيل الأنابيب سواء على جانب سحب الهواء أو على جانب العادم، إلا إذا كان قد تم تصميمها خصيصاً لهذا الغرض.
- يجرب تركيب المبرد بحيث يكون لديها مساحة كافية لالتخلص والتلويع. يتم توفير جميع معلومات الوزن وبعد على لوحة الاسم وأو في وثائق المنتج.
- تأكيد من عدم انتقال أي حمولات من خطوط الأنصاص إلى أنابيب المبرد.
- يجب تركيب جميع الأنابيب بشكل صحيح على جرمان الفرقة الباردة أو سقفها وليس على المبرد فقط.
- ادعم جميع الخطوط بشكل كافٍ لمنع الاهتزاز أو الأحمال الخارجية على مشعيات المبرد، وما إلى ذلك.


**مخاطر**

- الزوايا والحواف الحادة - هناك مخاطر عالية للإصابة بسبب الزوايا والحواف الحادة للملف ذي الزعاف والسطح الانسيابي. استخدم دائمًا الملابس والمعدات الواقية المناسبة قبل التعامل مع الوحدة.
- وإجراء أنشطة الصيانة.
- درج التفتيض - قبل التعامل مع درج التفتيض وازالته، تأكيد من أنه فارغ تماماً. إذا فتح درج التفتيض عن طريق الخطأ، فإن وزن الماء أو بقايا الجليد قد يسبب ضررًا للمشغل أو تعطيله.
- الألواح الجانبية - يجب ألا يتم فتح الألواح الجانبية القابلة للإزالة إلا على يد موظفين مؤهلين فقط. وتأكد من تأمين الألواح الجانبية في مكانها الصحيح بعد الإغلاق.
- المراوح - قد تسبب المراوح الدواره في إصابة الأصابع. فلا تتغلب المراوح عند ارتداء ملابس فضفاضة أو غير مقبولة. وأفضل مصدر الطاقة قبل إجراء أي عمليات صيانة.
- المكونات الكهربائية - يجب فصل مصدر الطاقة قبل إجراء أي إنشطة أو عمليات صيانة على المكونات الكهربائية للوحدة.
- الحرائق أو التجميد - يمكن أن تكون أنابيب التوزيع باردة للغاية أو ساخنة للغاية، ويمكن أن تصبح عناصر السخان لإزالة الصقيع ساخنة جداً. استخدم وسائل الوقاية المناسبة.
- غازات التبريد - قد تكون غازات التبريد سامة وأو قابلة للاشتعال. ويجب ألا يتم التعامل مع هذه المواد إلا على يد الموظفين المؤهلين القادرين على اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة واتباع اللوائح المعروفة بها.
- اهتزازات المروحة - يمكن أن تسبب اهتزازات المروحة المستمرة في حدوث أخطاء وفشل بالمواد، مما يؤدي إلى إصابة أو تلف من الأجزاء غير محكمة التثبيت. لذا من الضروري دائمًا محاولة تقليل الاهتزازات.

**التوصيات الكهربائية**

جميع التوصيات الكهربائية في الموقع هي مسؤولية فني التركيب.

**مخاطر**

يمكن أن تسبب الصدمة الكهربائية إصابة جسدية خطيرة أو وفاة. ويجب الحرص دوماً على تنفيذ تلك العمليات على يد موظف مؤهل.


**تحذيرات**

- (PED 2014/68/EU)، وتوجيه معدات الضغط (EU)، وتوجيه التوافق الكهرومغناطيسي (30/2014/EU) تتوافق هذه الوحدة مع توجيه الماكينات (2006/42).
- لتجنب حدوث صدمة كهربائية أو حرائق، تأكيد من تنفيذ هذه العمليات على يد موظفين مؤهلين فقط.
- تأكيد من استيفاء متطلبات رمز السلامة الوطني لدائرة مصدر الطاقة الرئيسية.
- اتبع جميع المتطلبات الحالية لقانون السلامة الوطني.
- تأكيد من وجود ملاك أرضي بحجم مناسب ومتصل.
- تأكيد من أن جهد وتردد مأخذ الإمداد الرئيسي هما المطلوبان؛ ويجب أن تكون الطاقة المتاحة مناسبة لتشغيل أي معدات أخرى متصلة بالخط نفسه.
- تتحقق من أن مقاومة مأخذ الإمداد الرئيسي تتوافق مع مدخلات الطاقة للوحدة المشار إليها على اسم الوحدة.
- تأكيد من تركيب مفاتيح السلامة والعوازل ذات الحجم المناسب على الوحدة في وضع إيقاف التشغيل.
- يجرب تركيب أجهزة فصل مأخذ الإمداد الرئيسي بالفصل الكامل في ظل ظروف تجاوز الجهد الكهربائي من الفئة الثالثة.
- المكونات الكهربائية - يجب فصل مصدر الطاقة قبل إجراء أي إنشطة أو عمليات صيانة على المكونات الكهربائية للوحدة.
- الحرائق أو التجميد - يمكن أن تكون أنابيب التوزيع باردة للغاية أو ساخنة للغاية، ويمكن أن تصبح عناصر السخان لإزالة الصقيع ساخنة جداً. استخدم وسائل الوقاية المناسبة.
- غازات التبريد - قد تكون غازات التبريد سامة وأو قابلة للاشتعال. ويجب ألا يتم التعامل مع هذه المواد إلا على يد الموظفين المؤهلين القادرين على اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة واتباع اللوائح المعروفة بها.
- اهتزازات المروحة - يمكن أن تسبب اهتزازات المروحة المستمرة في حدوث أخطاء وفشل بالمواد، مما يؤدي إلى إصابة أو تلف من الأجزاء غير محكمة التثبيت. لذا من الضروري دائمًا محاولة تقليل الاهتزازات.

**تنبيه**

- قم بتوصيل كابل التوصيل بشكل صحيح. إذا تم توصيل كابل التوصيل بشكل غير صحيح، فقد تتلف الأجزاء الكهربائية.
- يجب عدم استبدال الكابل إلا من خلال الدعم الفني من أجل منع أي مخاطر.
- استخدم الكابلات المخصصة لأسلاك وأوصلها بباكم بالأطراف.

- تأكد من توفير التاريحين؛ إذ يمكن أن يسبب التاريحين غير الصحيح صدمة كهربائية.
- لا توصل الأسلاك الأرضية بأنبيب الغاز أو أنابيب المياه أو مانعات الصواعق أو بأسلاك التاريحين الخاصة بكابلات الهاتف.

**مخاطر**  
لا تعدل هذه الوحدة بازالة أي من واقيات السلامة أو تجاوز أي من مفاتيح الإقفال المحكم.



اتصل بالخدمة الفنية في حالة حدوث أي مما يلي:

- كابل طاقة ساخن أو تالف؛
- ضوضاء غير اعتدادية أثناء التشغيل؛
- التشغيل المتكرر للأجهزة الواقعية؛
- رائحة غير عادلة (مثل رائحة احتراق).

#### الخدمة والصيانة

##### تنبيه

- يجب استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
- يجب أن يقوم بعمليات الصيانة غير الروتينية موظفون مدربون تدريباً خاصاً.
- وافقن طاقة مأخذ الإمداد الرئيسي قبل إجراء أي صيانة أو التعامل مع أي جزء من الوحدة.

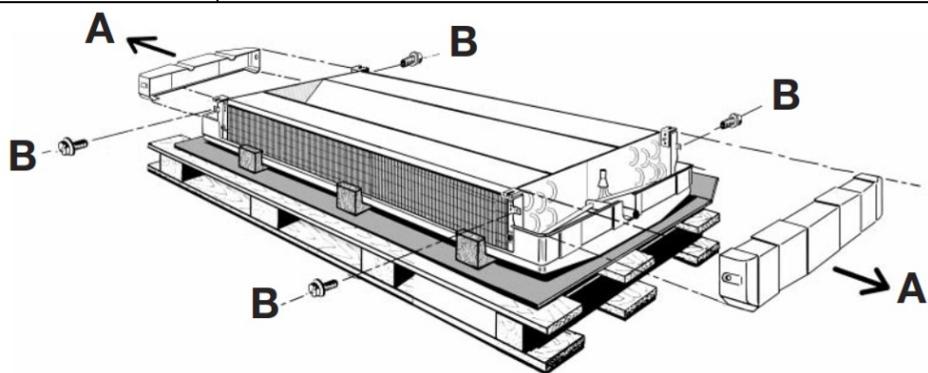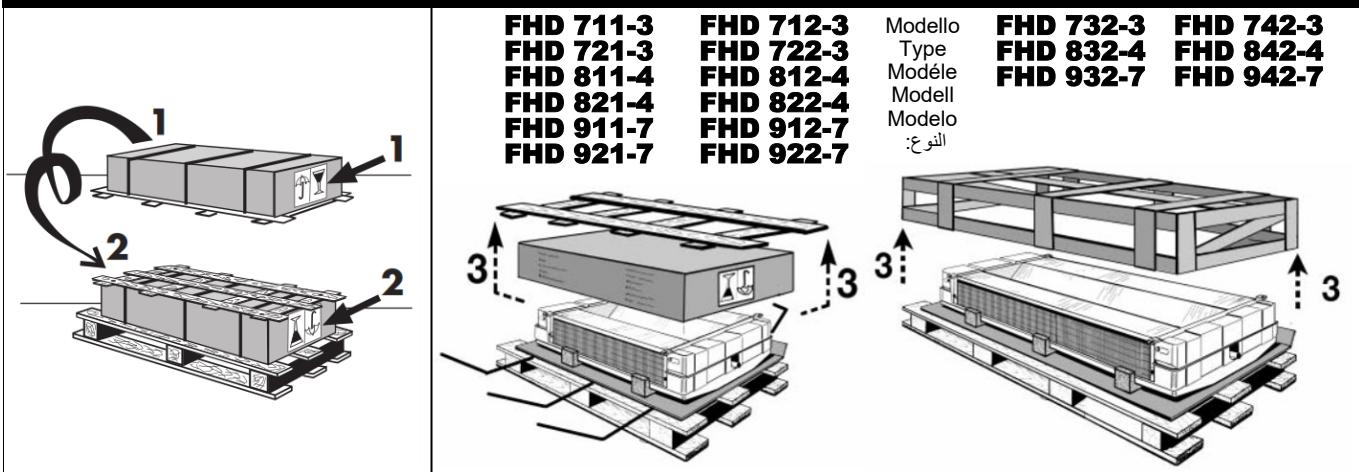

- Prima di sollevare gli apparecchi controllare l'integrità strutturale degli organi di sollevamento e il loro corretto fissaggio alla struttura
- Togliere le coperture di testata (A) allentando le viti (B), (portare i due supporti (C) nella posizione di installazione svitando le viti (D)).
- Montare i tiranti (E) al soffitto tenendo conto dell'asola dei supporti (C), e degli interassi di fissaggio dell'apparecchio da installare (vedi tabella).
- Sollevare l'apparecchio, infilare i tiranti (E) nei supporti (C), bloccare l'apparecchio a soffitto con rondelle e dadi.

#### Before lifting the units, please check the structural integrity of the lifting devices and their proper fixing to the structure

- Remove end covers (A) by loosening screws (B), (draw both brackets (C) on installation position by unscrewing screws (D)).
- Install suitable studs (E) to cold room ceiling taking into account the slot size (C), and fixing dimensions of unit cooler (Table).
- Lift the unit cooler, lead securing studs/bolts (E) through the cooler brackets (C), and fixing the unit to cold room ceiling by securely tightening nuts and washers.

- Avant de soulever les appareils, contrôler que les dispositifs de levage sont en bon état et qu'ils sont fixés correctement à la structure
- Retirer le couvercles d'extrémité (A) en desserrant les vis (B), (mettre les deux supports (C) en position d'installation en desserrant les vis (D)).
- Monter le boulon de fixation adapté (E) au plafond de la chambre froide dans les fentes des supports (C), en tenant compte des dimensions de l'évaporateur à installer (côtés indiquées au tableau).
- Soulever l'appareil, introduire les boulons (E) dans les fentes des supports (C), et fixer l'ensemble avec les écrous et rondelles de sécurité.

#### Vor dem Anheben der Geräte die strukturelle Vollständigkeit der Hebevorrichtungen und ihre korrekte Befestigung an der Struktur kontrollieren

- Die beiden Endabdeckungen (A) entfernen durch Lösen der Schrauben (B), (Konsole (C) in Montage-Position bringen mit den Schrauben (D)).
- Schraubenbolzen (E) in Decke montieren, dem Schlitz in der Konsolen (C), und den Abmessungen des Apparates (nach Tabelle) Rechnung tragend.
- Verdampfer anheben, einführen der Schrauben (E) in Konsolen (C), und Dekenverdampfer befestigen mit Unterlagsscheiben und Schrauben.



Antes de proceder en la elevación del aparato, se debe controlar la integridad estructural de la elevación y su posterior fijación correcta en la estructura

- Quitar las tapas del extremo (A) aflojando los tornillos (B), (llevar los dos soportes (C) a la posición de instalación, destornillando las tuercas (D)).
- Montar los tirantes (E) en el techo, teniendo en cuenta la tuerca del soporte (C), y los intereses de fijación del aparato que se debe instalar (tabla).
- Levantar el aparato, introducir los tirantes (E) en los soportes (C), bloquear el aparato con las tuercas y discos de seguridad.


#### До поднятия оборудования проверить целостность креплений и их надежное крепление к корпусу


- Отвинтить болты (A) ослабить крепления (B), (переместить держатели (C) в положение для монтажа (D)).
- Установить крепления (E) на потолке, принимая во внимание положение воздухоходителя (C), а также направляющих осей (см. таблицу).
- Поднять изделие, закрепить держатели (E) крепления (C), закрепить изделия на потолке с помощью гаек и шайб.

- قبل رفع الوحدات، يرجى فحص سلامة بنية اجهزة الرفع وثبيتها بصورة صحيحة في التركيب.
- قم ب拔掉尾部的盖子 (A) عن طريق فك المسامير البراغي (B)، (قم بسحب كل من الداعم (C) على
- وضع التثبيت (B) إلى الموضع المناسب (D)).
- قم بتثبيت المسامير المناسبة (E) في سقف غرفة التبريد مع الأخذ بالاعتبار حجم الفتحة (ج)، وأبعاد ثبيت وحدة المبرد (الجبل).
- ارفع وحدة المبرد، وجه مسامير/براغي الأمان (E) من خلال دعائم المبرد (ج)، وتثبيت الوحدة في سقف غرفة التبريد من خلال إحكام ربط الصواميل واللحافات المعدنية.

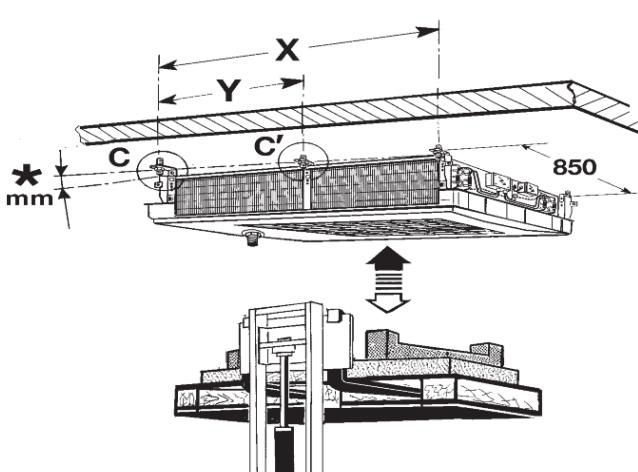


Modello	Modèle	Modelo	(*) mm (* ) mm لم	
Type	Modell	النوع:	(C)	(C')
FHD 711-3	FHD 712-3		12	-
FHD 811-4	FHD 812-4		12	-
FHD 911-7	FHD 912-7		12	-
FHD 721-3	FHD 722-3		24	-
FHD 821-4	FHD 822-4		24	-
FHD 921-7	FHD 922-7		24	-
FHD 732-3	---		36	-
FHD 832-4	---		36	-
FHD 932-7	---		36	-
FHD 742-3	---		36	18
FHD 842-4	---		36	18
FHD 942-7	---		36	18


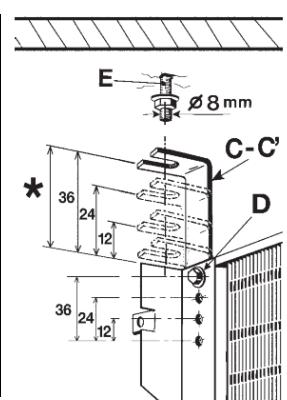


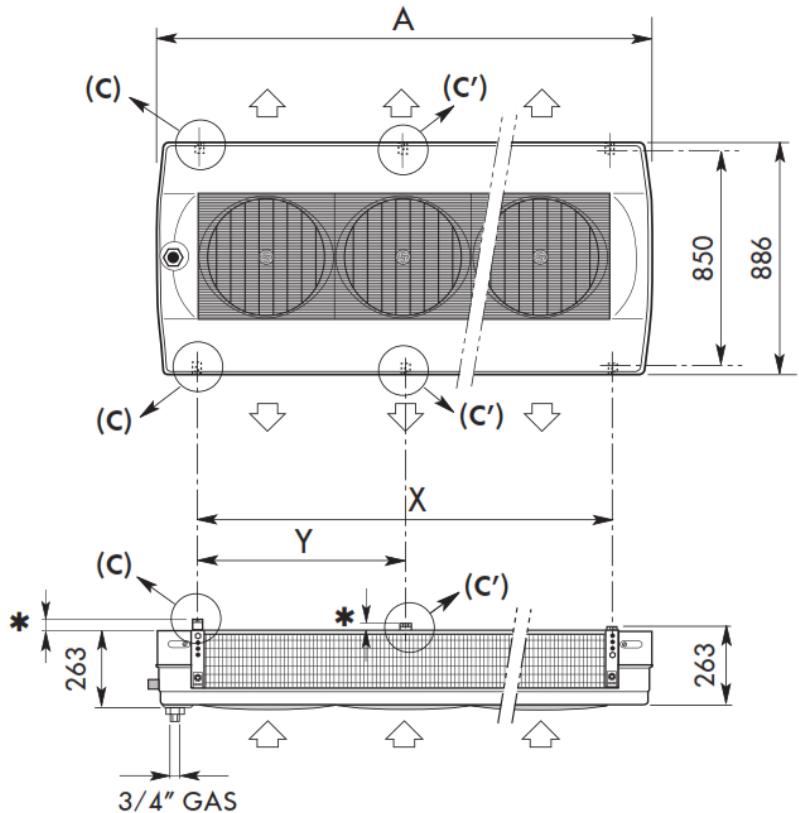

\*  
Solo per supporti (C - C')  
Only for brackets (C - C')  
Seulement pour supports (C - C')  
Nur für konsolen (C - C')  
Solo para los dos soportes (C - C')  
Только для креплений (C - C')  
للدعائم فقط (سي - سي) (\*)

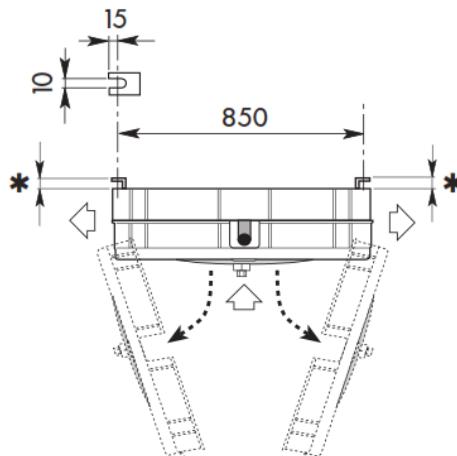

Modello Modell	Type Modèle	Modèle النوع Модель	<b>FHD</b>	711-3 811-4 911-7	712-3 812-4 912-7	721-3 821-4 921-7	722-3 822-4 922-7	732-3 832-4 932-7	742-3 842-4 942-7
Elettroventil Ventilatoren	Fans Eléctroventil.	Ventilateurs المواوح	n° العدد	1	1	2	2	3	4
Dimensioni Dimensions Dimensions Abmessungen Dimensiones الأبعاد	VENTILATORS Вентиляторы	A mm	886	886	1443	1443	1998	2553	
		X mm	596	596	1151	1151	1706	2261	
		Y mm	---	---	---	---	---	1130	
		* (C) mm	12	12	24	24	36	36	
		* (C') mm	---	---	---	---	---	18	
Attacchi Anschlüsse	Connection Conexión	Raccords التوصيل Соединени	mm	12	12	12	16	16	16
		mm	22	28	28	35	35	35	35



- Controllare sempre la tabella attacchi
- Always check the connection table
- Vérifiez toujours le tableau des connexions
- Überprüfen Sie immer die Anschlussstabelle

- Consultar siempre la tabla de conexiones
- Всегда проверяйте таблицу соединений
- تحقق دائماً من جدول التوصيل
- Überprüfen Sie immer die Anschlussstabelle

In caso di prodotto speciale o dubbi sulla connessione, si consiglia di richiedere un disegno dettagliato

In case of special product or doubts about connection, it's recommended to ask a detailed drawing

En cas de produit spécial ou de doute sur le raccordement, il est recommandé de demander un plan détaillé

Im Falle eines speziellen Produkts oder bei Zweifeln bezüglich des Anschlusses wird empfohlen, eine detaillierte Zeichnung anzufordern

En caso de producto especial o dudas sobre la conexión, se recomienda pedir un plano detallado


В случае особого продукта или сомнений по поводу подключения рекомендуется запросить подробный чертеж

في حالة وجود منتج خاص أو شكوك حول الاتصال ، يوصى بطلب رسم تفصيلي

#### ATTACCHI / CONNECTIONS / RACCORDS / ANSCHLÜSSE / CONEXIÓN / КРИПЛЕНИЙ / التوصيلات



- Non adattare la posizione dei collettori alla linea.
- Do not adapt headers position to the suction line
- Ne pas adapter la position du collecteurs à la ligne
- Sammlerposition nicht an Leitung anpassen
- No adaptar la posición de los colectores a la linea de succión
- Не использовать положение коллекторов в одну линию
- لا قم بتوصيل أنبوب تجميع الغاز كي يلائم خط السحب

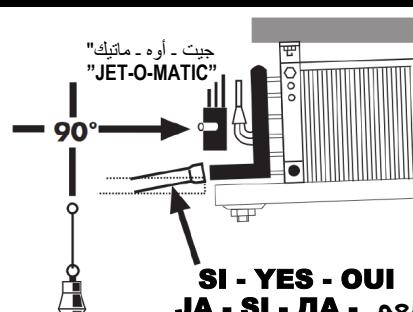

- Prima di procedere ai collegamenti dei collettori/distributori, è obbligatorio assicurarsi che il circuito d'alimentazione sia chiuso (assenza di pressione).

**Aprire le bacinelle (F) - (1 - 2).** Sono da collegare: Fig. 1

- La linea di aspirazione (H), la valvola termostatica (I) al distributore (L), la linea del liquido (M), accostandola alla linea di aspirazione.
- Il manometro per la verifica (Te , Fig. 5); gli apparecchi sono muniti di apposita valvola per attacco del manometro.
- Il tubo di scarico dell'acqua (O) all'attacco (N) dopo aver chiuso la bacinella (F) Fig. 2.

- Before to proceed with the collectors/distributors connections it is mandatory to comply as follows make sure the supply circuit is closed (no pressure).

**Open the drain pan (F) - (1 - 2).** To connect: Fig. 1

- The suction line (H), the thermostatic valve (I) to distributor (L), the liquid line (M) to put it near the suction line.
- Pressure check (Te , Fig.5); all units are fitted with a shrader valve on the suction pipe, so that the suction pressure can be measured for correct operation.
- The water drain tubing connection (O) after drain pan is closed (F) Fig. 2.

- Avant de procéder aux raccordements des collecteurs/distributeurs, est obligatoire de s'assurer que le circuit d'alimentation est fermé (absence de pression).

**Ouvrir l'égouttoir (F) - (1 - 2).** Sont à raccorder: Fig. 1

- La ligne d'aspiration (H); la valve thermostatique (I) au distributeur (L), la ligne liquide (M) à côté de la ligne d'aspiration.
- Contrôler la pression (Te , Fig. 5); tous les évaporateurs sont équipés avec une valve shrader sur le tube d'aspiration pour mesurer si la pression d'aspiration est bien conforme.
- Le tube d'écoulement d'eau (O) après avoir refermé l'égouttoir (F) Fig. 2.

- Vor Anschluss der Sammelrohre/Verteilerrohre müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Speisungskreis geschlossen ist (klein Druck).

**Tropfschale (F) - (1 - 2).** Es sind anzuschliessen: Fig. 1

- Die Saugleitung (H), das thermostatische Einspritzventil (I) auf den Mehrfachverteiler (L), die Flüssigkeitsleitung (M) zusammengeführt mit der Saugleitung.
- Prüfmanometer (Te , Fig.5); Die Verdampfer sind mit einem Schraderventil ausgestattet, wo ein Prüfmanometer angeschlossen werden kann. Zuletzt sind die Seitenteile wieder zu montieren.
- Tropfwasserablauf (O) montieren nach dem die Tropfschale (F) geschlossen wurde Fig.2.

- Antes de proceder a la realización de las conexiones entre colectores/distribuidores, es obligatorio Asegurarse de que el circuito de alimentación esté cerrado (ausencia de presión).

**Abir la cubeta de secado (F) - (1 - 2).** Se tienen que conectar: Fig. 1

- La línea de aspiración (H); la válvula termostática (I) al distribuidor (L), la línea líquida (M) se encontrará junto a la línea de aspiración.
- El manómetro de control (Te , Fig. 5); todos los evaporadores están equipados de una válvula de enganche para el manómetro.
- El tubo de descarga de agua (O) al enganche (N) después de haber cerrado la cubeta de secado (F) Fig.2.

- Перед подсоединением коллектора/распределителя, необходимо Удостовериться в том, что контур закрыт (давление в системе отсутствует).

**открыть поддон (F) - (1 - 2).** Следует производить подсоединения: Fig. 1

- Линия нагнетания (H), Термостатический вентиль (TPB) (I) к распределителю (L), жидкостная линия (M), подсоединение на линии всасывания.
- Контрольный манометр (Te , Fig 5); изделия имеют штуцер, предназначенный для подключения манометра.
- Сливной коллектор для воды (O) к штуцеру (N) после подсоединения поддона (F)Fig.2.

قبل المضي قدماً في توصيلات المجمعات/الموزعات لا بد من الالتزام بما يليه التأكيد من إغلاق دائرة المصدر (عدم وجود ضغط).

- فتح مجمع الصرف (و) - (2-1) للتوصيل: الشكل رقم 1

خط السحب (ح)، صمام الترموستات (ط) إلى الموزع (إ)، خط السائل (م) لوضعه بالقرب من خط السحب.


الشكل (5)؛ جميع الوحدات مزودة بضمام هواء على خط السحب وبهذا يمكن قياس ضغط (Te ) على الحسن الضغط.

وصلة أنبوب مجمع اصرف المياه (و) بعد إغلاق مجمع الصرف (و) الشكل 2.

وصلة أنبوب مجمع اصرف المياه (و) بعد إغلاق مجمع الصرف (و) الشكل 2.


**Fig. 1**

الشكل رقم 1

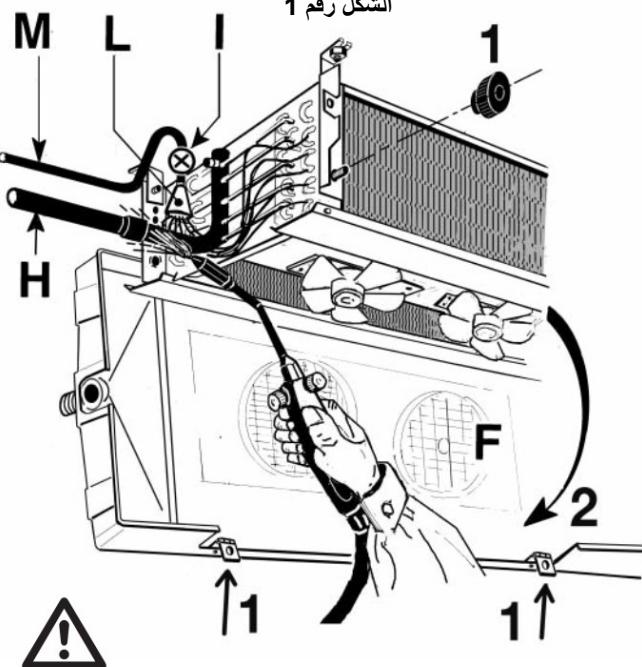

**Fig. 2**

الشكل رقم 2

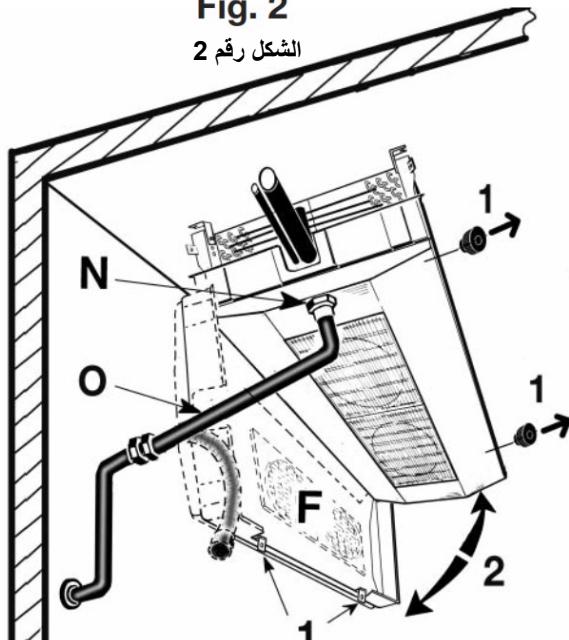

- Durante l'operazione di saldatura, assicurarsi di indirizzare la fiamma in modo da non investire la macchina (eventualmente interporre una protezione).
- When performing welding operations, make sure the flame nozzle is not aimed toward the equipment (insert a shield if required).
- Durant la soudure, de veiller à diriger la flamme de façon à ne pas toucher la machine (éventuellement, il conviendra de placer une protection devant la machine).
- Beim Schweißen die Flamme so ausrichten, daß die Maschine nicht getroffen wird (eventuell mit einem Schutz versehen).
- Durante la operación de soldadura, asegurarse de dirigir la llama de manera que no se dañe la máquina (interponer, si fuera necesario, una protección).
- Во время проведения пайки, следует направлять пламя таким образом, чтобы избежать повреждений изделия (использовать средства индивидуальной защиты).

عند القيام بعمليات اللحام، تأكد من عدم توجيه فوهة الشعلة نحو الجهاز (أندخل عازلًا عند الضرورة).

- Per l'applicazione della pompa automatica dello scarico acqua vedi figure a pag.10.
- For the application of the automatic pump of water discharge see fig. page 10.
- Pour l'application de la pompe automatique d'écoulement eau voir fig. page10..
- Zur Anbringung der automatischen Wasserablass-Pumpe siehe Abbildungen auf Seite 10.
- Para la aplicación de la bomba automática de descarga agua ver figura en la pag.10.
- Применение автоматического насоса в сливе воды см рис. Стр 10.
- عند القيام بعمليات اللحام، تأكيد من عدم توجيه فوهة الشعلة نحو الجهاز (أندخل عازلاً عند الضرورة).

• Prima di procedere ai collegamenti elettrici, è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.

Sono da collegare: Fig. 3

- Gli apparecchi vanno connessi alla linea di alimentazione elettrica secondo le regole dettate dal locale fornitore di energia e/o dalle norme vigenti nel paese.
- L'installatore deve frapporre fra l'apparecchio e la linea di alimentazione elettrica un interruttore onnipolare, in posizione ben visibile, con apertura tra i contatti minima 3 mm, secondo norme vigenti.
- Rimuovere la copertura di protezione (P), passare i cavi negli appositi passacavi (U) fissarli serrando il corrispondente pressacavo e collegare secondo gli schemi indicati sulla copertura di protezione. Alla fine di questa operazione rimontare la copertura di protezione.

N.B.: Impiegare controllo di sbrinamento con termostato di fine sbrinamento tarato a  $10^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ , da posizionare su una curva nella parte alta dell'evaporatore (Q) o in altra posizione con equivalente funzione.

• Before proceeding with the electrical wiring it is mandatory to comply as follows make sure the power line circuit is open (disconnected).

To be connected: Fig. 3

- The units have to be connected to the electric supply according to the rules of the local energy supplier and / or according to the current standards in force in that country.

- The installer should mount a single pole terminal in a visible position, between the unit and the electric supply, which should have a minimum 3 mm opening between the terminals, in accordance with current legislation.
- Remove the terminal cover (P) feed the cables through grommets (U) and block them with their respective gland attaching them to the terminals in accordance with the wiring diagrams shown on the cover.
- When all connections are made refit the terminal block cover.

N.B.: For systems using electric/hot gas defrost, a defrost termination thermostat should be used, having a range of 10 deg C to 20 deg C with a sensor attached to the top return bends of the coil block or buried in the top of the coil block fins (Q).

• Attention: Avant de procéder aux raccordements électriques, il est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.

Sont à raccorder: Fig. 3

- Que les appareils vont être raccordés à la ligne d'alimentation conformément aux règles établies par le fournisseur local d'énergie électrique et/ou à la législation et normes en vigueur dans la zone considérée.

- Installer un interrupteur unipolaire en position visible entre l'appareil et la ligne d'alimentation avec ouverture entre contacts d'au moins 3 mm suivant les normes en vigueur.

- Retirez le couvercle (P), passer les câbles à travers les passe-fils (U), les fixer en serrant le serr-câble correspondant, et les raccorder selon le schéma figurant sur le couvercle. Remonter le couvercle.

N.B.: Utiliser le système de contrôle de dégivrage avec thermostat de fin de dégivrage étalonné de 10 degrés à 20 degrés et le positionner sur un coude dans la partie haute de l'évaporateur (Q), ou à tout autre endroit ayant une fonction équivalente.

• Bevor mit dem elektrischen Anschluß begonnen wird, ist es ratsam wie folgt vorzugehen Stellen Sie sicher, daß die Zuleitung abgeschaltet ist.

Welche anzuschließen sind: Fig. 3

- Die Geräte müssen entsprechend den Vorschriften der örtlichen EVU's und der VDE verdrahtet werden.
- Es sollte ein einpoliger Schalter an einer leicht zugänglichen Stelle in die Zuleitung eingebaut werden.

- Entfernen Sie den Klemmdosendeckel (P) und führen Sie das Kabel durch die Gummitülle (U) und befestigen Sie diese mit den Kabelbinder. Schließen Sie die Kabel an die Klemmen wie im Schaltplan (im Klemmdosendeckel eingeklebt ist) beschrieben.

- Nach dem Abklemmen der Kabel ist der Deckel wieder zu schließen an.

N.B.: Abtauthermostat mit Abtaubegrenzung im Bereich von  $10^{\circ}\text{C}$  montieren, anzulegen an einen Bogen im oberen Bereich des Verdampfers (Q) oder an anderer Stelle mit gleichwertiger Wirkung.

• Antes de proceder a la realización de las conexiones eléctricas, es obligatorio asegurarse de que el circuito eléctrico de alimentación esté abierto.

Se tienen que conectar: Fig. 3

- Los aparatos se conectan a la línea de alimentación eléctrica según las reglas establecidas por el proveedor local de electricidad y/o las normas vigentes en el país.

- El instalador tendrá que colocar, entre el aparato y la línea de alimentación eléctrica, un interruptor onnipo lar, en posición claramente visible, con una abertura entre los contactos de 3mm como mínimo, según las normas vigentes.
- Quitar la tapa de protección (P), pasar los cables por los pasacables correspondientes (U) fijarlos apretando el dispositivo de prensa y conectar según los diagramas indicados sobre la tapa de protección.
- Al finalizar esta operación, volver a montar la tapa de protección.

P.D.: Emplear el control de descongelación con termostato, programado a  $10^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ , que se dispondrá sobre una curva, en la parte alta del evaporador (Q) o en otra posición con función equivalente.

• Перед тем как произвести электрические подключения, необходимо удостовериться Электрический контур незамкнут.

Подсоединения: Рис. 3

- Изделия подключены к электросети в соответствии с требованиями компании поставщика электроэнергии и/или в соответствии с установленными нормами данной страны.

- Следует установить выключатель, в легко заметном месте, расстояние между клеммами не более 3 мм, в соответствии с действующими нормами.

- Убрать защитную крышку (P), поместить кабели в каналы (U) и произвести все электроподключения в соответствии с приведенной схемой (A' стр. 3). По завершении данной операции установить защитную крышку.

N.B.: Установить режим оттайки с помощью термостата, откалиброванного на интервале  $10^{\circ}\text{C} \pm 20^{\circ}\text{C}$ , установленном в верхней части теплообменной батареи (Q) или в верхней части воздухоохладителя.

قبل المضي قدماً في توصيل الأسلاك الكهربائية لابد من الانتزام بما يلي للتأكد من فتح دائرة خط الكهرباء.

يجب توصيل الوحدات بمصدر التيار طبقاً لقواعد مورد الطاقة المحلي و/أو طبقاً لمعايير التيار الساربة في تلك

يجب على القائم بالتركيب وضع طرف قطبي واحد في وضعية قصبة بسعة 3 مم على الأقل بين الأطراف وفقاً لمعايير التيار الساربة في تلك الدولة.

يجب بها فتحة بسعة 3 مم على الأقل بين الأطراف وفقاً لمعايير التيار الساربة في تلك الدولة.

قم بإزالة غطاء أطراف التوصيل (ع) وقم بتغييرة التوصيل (ع) وقم بستتها جلبة الحشو لربطها

بالأطراف طبقاً لمخططات الأسلاك الموضحة على النطاء.

حينما يتم عمل جميع التوصيات قم بإعادة ثبيت غطاء كلية الأطراف.


ملحوظة: بالنسبة للأجهزة التي تتطلب تدويب التالج الكهربائي /

بالغاز الساخن، يجب استخدام ثرمومترات تدويب التالج، ويكون مداره من 10 إلى 20 درجة مئوية مع توصيل

مجلس إلى منحنيات الإعادة العلوية لكتلة الملف أو مخفية في أعلى زانف بطارية التبريد (ع).

**Fig. 3**

الشكل رقم 3

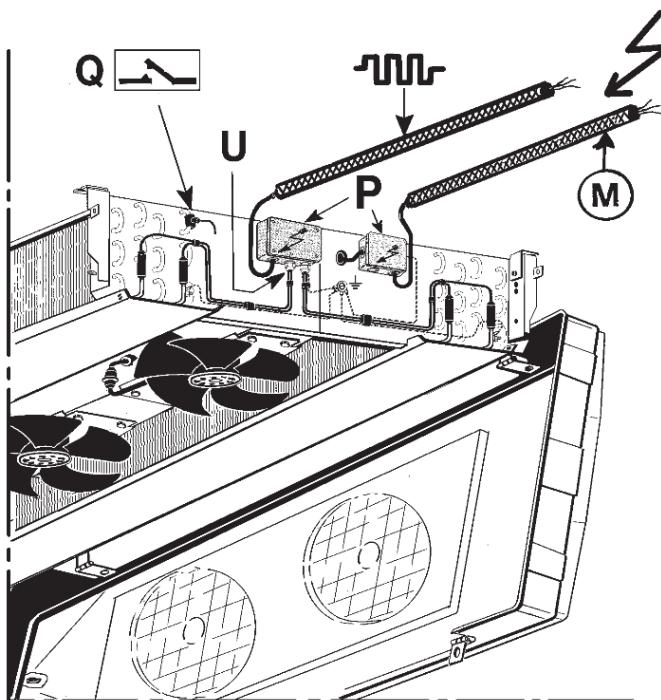

MOTORI  
MOTORS  
MOTEURS  
MOTOREN  
MOTORES  
المحركات

RESISTENZE  
HEATERS  
RESISTANCES  
ABTAUUNG  
RESISTENCIA  
السخانات

- ATTENZIONE
- ATTENTION
- ATTENTION
- ACHTUNG
- ATENCIÓN
- ВНИМАНИЕ
- انتباه

L'apparecchio è sprovvisto di protezioni differenziali e magnetotermiche che sono a carico dell'installatore  
The appliance does not have differential protections and circuit breakers which are the responsibility of the installer  
L'appareil ne dispose pas de protections différentielles ni de disjoncteurs sous la responsabilité de l'installateur.  
Das Gerät verfügt nicht über Differentialschutz und Leistungsschalter, für die der Installateur verantwortlich ist  
El aparato no tiene protecciones diferenciales ni disyuntores que son responsabilidad del instalador.  
Устройство не имеет дифференциальной защиты и автоматических выключателей, которые являются ответственностью установщика.  
لا يحتوي الجهاز على حماية تفاضلية وقاطع دوائر تفع على عائق المثبت





ELETTROVENTILATORI / FAN MOTORS / VENTILATEURS / VENTILATOREN / ELÉCTROVENTILADORES / ВЕНТИЛЯТОРЫ / موتورات المراوح																											
Modello Modell	Type Modo	Modèle الموديل/ النوع Модель	FHD STANDARD	711-3 811-4 911-7	712-3 812-4 912-7	721-3 821-4 921-7	722-3 822-4 922-7																				
Elettroventil Ventilatoren	Fans	Ventilateurs	$\varnothing 350\text{mm}$	n°	1	1	2																				
			<b>Mod. Type</b>	A 3G-350-AG 03-06																							
Assorbimento motore Motor power consumption	x 1	1~230V - 50Hz	S (Silent - صامت) = Hight Speed - (سرعة عالية) 1100 RPM 82 W 0,7 A																								
Puissance moteur Motorleistung	x 1		L (Low - منخفض) = Low Speed - (سرعة مخفضة) 900 RPM 40 W 0,4 A																								
Consumo motores Konsum des Motors	x 1	1~230V - 60Hz	S (Silent - صامت) = Hight Speed - (سرعة عالية) 1100 RPM 82 W 0,7 A																								
استهلاك كهرباء المотор Verbrauch des Motors	x 1		L (Low - منخفض) = Low Speed - (سرعة مخفضة) 900 RPM 40 W 0,4 A																								
Потребление энергии x1																											
<p>• Prima di procedere ai collegamenti elettrici è obbligatorio assicurarsi che il circuito elettrico d'alimentazione sia aperto.</p> <p>• Before proceeding with electrical wiring, it is essential to: ensure that the power supply circuit is open.</p> <p>• Avant de procéder aux raccordements électriques, est obligatoire de s'assurer que le circuit électrique d'alimentation est ouvert.</p> <p>• Vor Ausführung der Elektroanschlüsse müssen folgende Vorschriften eingehalten werden Sicherstellen, daß der Stromversorgungskreis offen ist.</p> <p>• Ante de proceder al conexionado eléctrico es obligatorio asegurarse que el circuito de alimentación esté abierto.</p> <p>• Перед монтажом электропроводки необходимо следующее: Убедитесь, что нет напряжения на линии</p> <p>• قبل المضي قدماً في توصيل الأسلاك الكهربائية، لا بد من التأكد من فتح دائرة خط الكهرباء.</p>				I <sub>n</sub> = 0,73 A	LRA = 1,0 x I <sub>n</sub>																						
<p><b>STANDARD (قياسی)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Schema di collegamento alla scatola di derivazione</li> <li>Diagram of junction box connection</li> <li>Schéma de raccordement à la boite de dérivation</li> <li>Schaltplan zum Anschluss an den Klemmkasten</li> <li>Esquema de conexión a la caja de conexiones</li> <li>Схема соединения соединительной коробки</li> <li>مخطط توصيل صندوق التوصيلات</li> </ul>																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>OPZIONE / OPTIONAL / OPTION / OPTION / OPCIÓN / ОПЦИИ / اختياری</th> <th>4</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Elettroventil Eléctroventil.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ventilatoren Ventilateurs</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fans Вентиляторы</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>المرابح</td> <td>Ø 350 mm Mod. Type (الموديل/ النوع/ موديل)</td> <td>A4E-350-AO-02-11</td> <td>A4E-350-AN-24-01</td> </tr> <tr> <td><b>OPTIONAL</b></td> <td>1 ~ 230 V 50 Hz</td> <td>170 W 0,8 A</td> <td>75 W 0,35 A</td> </tr> </tbody> </table>								OPZIONE / OPTIONAL / OPTION / OPTION / OPCIÓN / ОПЦИИ / اختياری	4	6	Elettroventil Eléctroventil.			Ventilatoren Ventilateurs			Fans Вентиляторы			المرابح	Ø 350 mm Mod. Type (الموديل/ النوع/ موديل)	A4E-350-AO-02-11	A4E-350-AN-24-01	<b>OPTIONAL</b>	1 ~ 230 V 50 Hz	170 W 0,8 A	75 W 0,35 A
OPZIONE / OPTIONAL / OPTION / OPTION / OPCIÓN / ОПЦИИ / اختياری	4	6																									
Elettroventil Eléctroventil.																											
Ventilatoren Ventilateurs																											
Fans Вентиляторы																											
المرابح	Ø 350 mm Mod. Type (الموديل/ النوع/ موديل)	A4E-350-AO-02-11	A4E-350-AN-24-01																								
<b>OPTIONAL</b>	1 ~ 230 V 50 Hz	170 W 0,8 A	75 W 0,35 A																								
<p><b>OPTIONAL</b></p>				<p>● Il mancato funzionamento dei motori può essere dovuto ai condensatori (C1+C4):          • If motors are not working, this could be caused by a faulty capacitor (C1+C4).          • Si les moteurs ne fonctionnent pas cela peut-être dû à une défaillance du condensateur (C1+C4).          • Sollten die Motoren nicht laufen, kann der Grund ein defekter Kondensator sein (C1+C4).          • Si los motores no funcionan, podría ser debido a los condensadores (C1+C4).          • В случае если электродвигатели не функционируют это может быть вызвано (C1+C4).</p> <p>إذا لم تكن المحركات تعمل، يمكن أن يكون سبب ذلك عطل في المكثف (سي ١ + سي ٤)</p>																							
<p><b>OPTIONAL</b></p>																											
<p>1 ~ 230 V 50-60 Hz</p>				<p>1 ~ 230 V 50-60 Hz</p>				<p>3 ~ 400 V 50-60 Hz</p>																			
								<p>3 ~ 400 V 50-60 Hz</p>																			

- Prima di effettuare interventi è imperativo staccare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Before any service operations are performed switch off the electricity supply to the cooler.
- Avant d'effectuer une intervention de maintenance sur l'appareil il est impératif de couper l'alimentation électrique sur l'évaporateur.

- Vor jeglicher Tätigkeit am Verdampfer ist die Stromzuführung zu unterbrechen!
- Antes de efectuar cualquier intervención es necesario desconectar la alimentación eléctrica del equipo
- Перед проведением данных работ следует отключить напряжение в электросети.
- قبل إجراء أي عمليات صيانة، أطفئي مصدر الكهرباء إلى المبرد.

### SOSTITUZIONE RESISTENZA / HEATER REPLACEMENT / REMPLACEMENT DE LA RESISTANCE / HEIZUNGS-AUSTAUSCH / SUBSTITUCIÓN RESISTENCIA / ЗАМЕНА ТЭНа / استبدال السخان /

- Per sostituire le resistenze elettriche, "FHD" è necessario aprire le bacinelle (F-G) - (1 + 4) sganciare le mollette (T), scollegare i terminali dalla morsettiera (P).

- To replace electric heaters, "FHD", it is necessary to open the drain pan (F-G) - (1 + 4) remove fixing clips (T), disconnect cables from terminal block (P).


- Pour remplacer les résistances électriques "FHD", il est nécessaire d'ouvrir l'égouttoirs (F-G) - (1 + 4) d'enlever les clips de fixation (T), de débrancher les fils des bornes du boîtier (P).

- Zum Auswechseln der Heizstäbe "FHD" Tropfschale (FG) - (1+4) öffnen, Klips (T), entfernen und Anschlusskabel auf Klemmenbrett lösen (P).

- Para sustituir las resistencias eléctricas, "FHD" es necesario abrir la cubeta de secado(F-G) - (1 + 4) desenganchar las pinzas (T), desconectar los cables del terminal de conexión (P).

- Для замены ТЭНа, "FHD" необходимо открыть поддон (F-G) - (1+4) ослабить пружины (Т), отсоединить клеммную коробку (Р).



- من الضروري فتح مجمع الصرف (اب) لاستبدال السخانات الكهربائية "FHD" - (جي) - (1 \* 4) قم ب拔掉 مثبتات التثبيت (تي)، وافصل الكابلات عن كتلة التوصيل (بي).



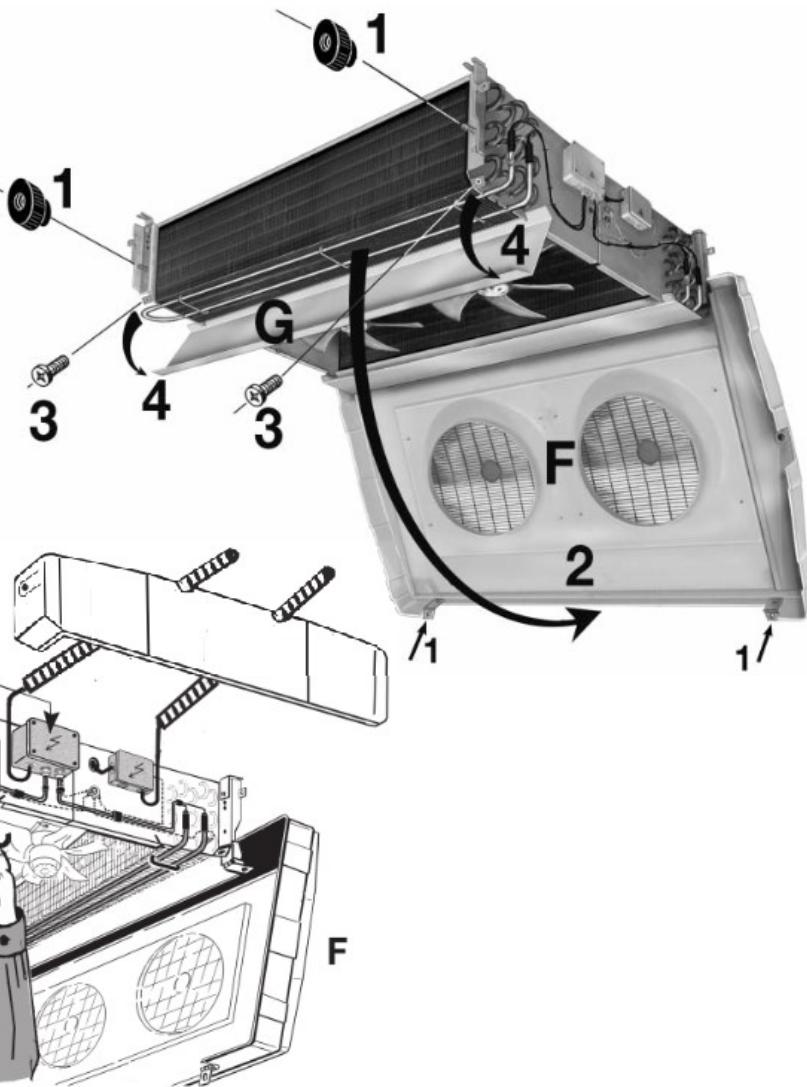


### SOSTITUZIONE MOTORE / MOTOR SOSTITUTION / SOSTITUTION MOTEUR / ERSETZUNG MOTOR / SUSTITUCIÓN DEL MOTOR / استبدال المحرك / ЗАМЕНА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ /

- Prima di effettuare interventi è imperativo staccare l'alimentazione elettrica dell'apparecchio.
- Before any service operations are performed switch off the electricity supply to the cooler.
- Avant d'effectuer une intervention de maintenance sur l'appareil il est impératif de couper l'alimentation électrique sur l'évaporateur.

- Vor jeglicher Tätigkeit am Verdampfer ist die Stromzuführung zu unterbrechen!
- Antes de efectuar cualquier intervención es necesario desconectar la alimentación eléctrica del equipo
- Перед проведением данных работ следует отключить напряжение в электросети.
- قبل إجراء أي عمليات صيانة، أطفئي مصدر الكهرباء إلى المبرد.

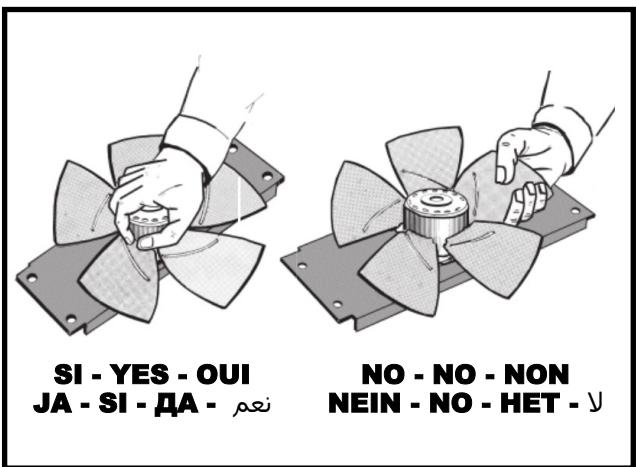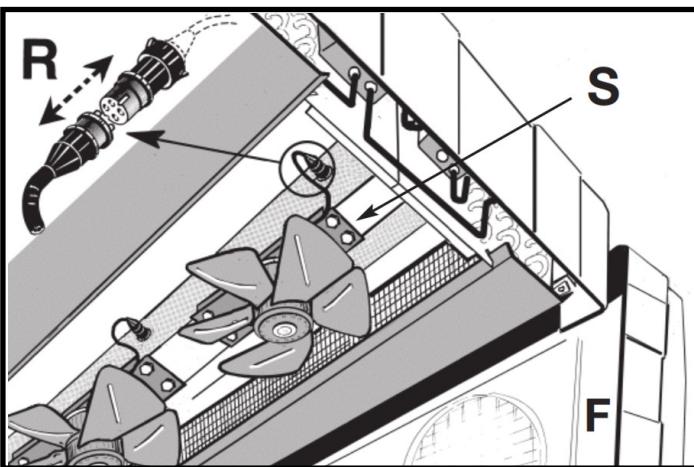

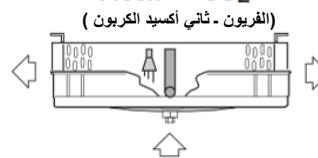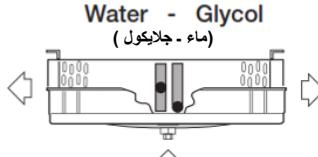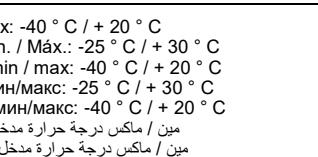التشغيل / التشغيل / التنشيط / FONCTIONNEMENT / OPERATION / ARBEITSWEISE / FUNCIONAMIENTO / ОПЕРАЦИЯ /						
Funzionamento Operation Fonctionnement Arbeitsweise Funcionamiento операции التشغيل	Tubo Tubes Rohre الأنابيب	Max pressione d'esercizio Max. working pressure Pression maxi de fonctionnement Max. Arbeitsdruck Pressión máxima de trabajo Максимум рабочее давление أقصى ضغط تشغيل	 <b>Freon - CO2</b> (الفريون - ثاني أكسيد الكربون)			
HFC	Cu (النحاس)	24 bar	 <b>Water - Glycol</b> (ماء - جلايكول)			
CO2 (ثاني أكسيد الكربون)	Cu (spessore maggiorato) (épaisseur plus importante) (increased thickness) (dickere Wandstärke) (espesor aumentado) (увеличение толщины) (زيادة السمك)	60 bar	 <b>Water - Glycol</b> (ماء - جلايكول)			
Glycol Range FHDW (مجموعة منتجات الجلايكول FHDW)	Cu (النحاس)	12 bar				
<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura ingresso aria min/max: -25°C/+30°C</li> <li>Temperatura ingresso fluido min/max: -40°C/+20°C</li> <li>Air inlet temperature min/max: -25°C/+30°C</li> <li>Fluid inlet temperature min/max: -40°C/+20°C</li> <li>Température d'entrée d'air min / max: -25 ° C / + 30 ° C</li> <li>Température d'entrée de fluide min / max: -40 ° C / + 20 ° C</li> <li>Lufteintrittstemperatur min / max: -25 ° C / + 30 ° C</li> <li>Materialeintrittstemperatur min / max: -40 ° C / + 20 ° C</li> <li>Temperatura de entrada de aire mín. / Máx.: -25 ° C / + 30 ° C</li> <li>Temperatura de entrada de fluido min / max: -40 ° C / + 20 ° C</li> <li>Температура воздуха на входе мин/макс: -25 ° C / + 30 ° C</li> <li>Температура жидкости на входе мин/макс: -40 ° C / + 20 ° C</li> <li>من / ماكس درجة حرارة مدخل الهواء: -25 درجة متropية / 30 درجة متropية</li> <li>من / ماكس درجة حرارة مدخل السوائل: -40 درجة متropية / 20 درجة متropية</li> </ul>						
نسخ خاصة / SPECIAL VERSIONS / VERSIONES ESPECIALES / SPECIALVERSIONER / VERSIONES ESPECIALES / ПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕРСИИ						
Tubo / Tubes / Tubes / Rohre / Tubo / Трубка الأنابيب	Inox	per / for / pour / für / para / для / إينوكس / (Feon, Water Glycol, CO <sub>2</sub> , NH <sub>3</sub> ) الفريون، ماء - جلايكول، ثاني أكسيد الكربون، الأمونيا				
Alette / Fins / Ailettes / Lamellen / Aletas Алюминиевые ламели / الزعانف	Alupaint (*) - Cu (*) =	Protezione Anticorrosiva (Epoxy) (Epoxy) corrosion protection Protection anti-corrosion (Epoxy) Korrosionsschutz auf (Epoxy)	Protección a base (Epoxy) Защита от коррозии (Epoxy) (Эпокси) защита от коррозии			





Tutte le gamme dei FHD sono certificati **EUROVENT**.

Dati certificati:

- Potenze (ENV 328)
- Portate d'aria
- Assorbimento motori
- Superfici esterne

All rangers **FHD** are **EUROVENT** certified.

Certified data:

- Capacities (ENV 327)
- Air quantities
- Motor power consumption
- External surfaces

Toutes les gammes des **FHD** sont certifiées **EUROVENT**.

Données certifiées:

- Puissances (ENV 327)
- D'ebits d'air
- Puissances absorbées moteurs
- Surfaces externes

Alle Reihen der **FHD** **EUROVENT** zertifiziert.

Zertifizierte Daten:

- Leistungen (ENV 327)
- Luftdurchsätze
- Motorleistung Aufnahmen
- Äußere Flächen

Todas las gamas de los **FHD** están certificados **EUROVENT**.

Datos certificados:

- Potencia (ENV 327)
- Caudal de aire
- Consumo de los motores
- Superficie esterna

Вся продукция FHD сертифицирована EUROVENT.

Сертифицированные данные

- Производительность (ENV 327)
- Расход воздуха
- Потребляемая мощность
- Внешняя поверхность

معتمدة من مطابقة كفاءة المكيفات FHD جميع مجموعة منتجات

الأوروبية

بيانات مؤكدة:

قدرة التبريد(ENV 327)

كميات تدفق الهواء

استهلاك كهرباء المотор

الاسطح الخارجية

- Macchina certificata secondo i criteri IMQ
- Maschinenzertifiziert nach IMQ-Kriterien
- Machine certified according to IMQ

- Máquina certificada según criterios IMQ.
- Machine certifiée selon les critères IMQ
- Машина сертифицирована по критериям IMQ

- IMQ معتمدة وفقاً لمعايير

## NOTE - NOTES

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## **NOTE - NOTES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## **NOTE - NOTES**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



Headquarter and After-sales Service

**LU-VE S.p.A.**

21040 UBOLDO VA ITALY - Via Caduti della Liberazione, 53

Tel. +39 02 96716.1 - Fax +39 02 96780560

E-mail: sales@luvegroup.com

**www.luve.it**